



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR21-MOMzrak-junij.doc

**MESEČNO POROČILO O KAKOVOSTI ZRAKA
MERILNA MREŽA MARIBORA IN SOSEDNIJH OBČIN
*JUNIJ 2021***

Poročilo se brez pisnega dovoljenja NLZOH ne sme reproducirati, razen v celoti.

Maribor, avgust 2021

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLJ12X, Banka Slovenije

Naslov: Mesečno poročilo o kakovosti zraka
MERILNA MREŽA MARIBORA IN SOSEDNIJH OBČIN – JUNIJ 2021

Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR

Pooblastilo: pooblastilo MOP številka 35435-2/2021-3 z dne 01.06.2021, ki se za lokacijo NLZOH Maribor nanaša na ocenjevanje celotne obremenitve zunanjega zraka na območju vrednotenja za žveplov dioksid, dušikove okside, delce PM10, benzen, težke kovine v delcih PM10 ter benzo(a)piren v delcih PM10

Naročnik: Mestna občina MARIBOR
Skupna služba varstva okolja
Slovenska ulica 40
2000 MARIBOR

Evidenčna oznaka: 2121a-09/1579-21 / 6

Delovni nalog: 41001-808/2019-10 z dne 10.12.2019; Aneks 1 41001-808-2019-26 z dne 30.12.2019; Aneks 2 41001-808/2019-34 z dne 28.12.2020

Dejavnost: 212a – Hrup in stanje zraka

Izvajalci naloge:
Vodja: Uroš Lešnik, univ.dipl.inž.prom.
Sodelavec: Jan Radanović, kem.tehn.

Maribor, 09.08.2021

ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR
Vodja:

mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

1 UVOD

Čist zrak se smatra kot osnovni pogoj za zagotavljanje zdravja in dobrega počutja ljudi. Slabša kakovost zunanega zraka predstavlja pomembno grožnjo zdravju ljudi povsod po svetu. V tem poročilu so predstavljeni mesečni rezultati meritev v okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin ter Državne mreže kakovosti zunanega zraka (s kratico DMKZ). V času izdaje tega poročila so vsi v njem navedeni rezultati še neuradni in imajo informativen značaj.

Kakovost zunanega zraka v merilni mreži Maribora in sosednjih občin se ugotavlja z naslednjimi meritvami onesnaževal in meteoroloških parametrov:

- dušikovi oksidi (NO_2 in NO_x) ter ozon (O_3) z avtomatskimi merilniki na merilnem mestu Tezno,
- ozon (O_3) z avtomatskim merilnikom na merilnem mestu Pohorje,
- delci PM_{10} z referenčnim in avtomatskim nereferečnim (TEOM) merilnikom na merilnem mestu Tezno,
- delci PM_{10} z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Miklavž (pogodba občina Miklavž na Dravskem polju),
- temperatura zraka (T) z avtomatskim merilnikom (TEOM) na merilnem mestu Tezno,
- delci PM_{10} z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Radvanje,
- delci PM_{10} z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Ruše (naročilnica občina Ruše).

V okviru projekta PMinter smo vzpostavili dodatno merilno mesto z imenom Krekova/Tyrševa, za katero navajamo rezultate meritev PM_{10} , $\text{PM}_{2,5}$, PM_{01}^1 , črnega ogljika (BC^2) ter črnega ogljika iz kurjenja lesa (BC-WB). Rezultati teh meritev so od 01.01.2014 vključeni v redna mesečna poročila.

Državna merilna mreža kakovosti zraka (v upravljanju Agencije RS za okolje) vključuje naslednje meritve:

- dušikovi oksidi (NO_x in NO_2) z avtomatskimi merilniki na merilnem mestu Center,
- delci PM_{10} z referenčnim merilnikom na merilnih mestih Center ter Vrbanski plato in delci $\text{PM}_{2,5}$ z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Vrbanski plato ter delci $\text{PM}_{2,5}$ z optičnim merilnikom na merilnem mestu Center (podatke prejemo od 01.04.2021)
- temperatura zunanega zraka (T) z avtomatsko merilno postajo na merilnih mestih Center ter Vrbanski plato,
- ozon (O_3) z avtomatskim merilnikom na merilnem mestu Vrbanski plato.

Navedene podatke iz DMKZ posreduje ARSO in so vključeni v to poročilo.

Dodatne meritve v DMKZ, katerih rezultate si je možno ogledati na spletni strani ARSO, so še:

- težke kovine (TK) in policiklični aromatski ogljikovodiki (b(a)p) v delcih PM_{10} na merilnem mestu Center.

¹ Meritve se izvajajo z merilnikom GRIMM EDM 180, ki deluje na principu laserske spektrometrije.

² Meritve črnega ogljika se izvajajo s pomočjo merilnika Aethalometer, prvenstveno so namenjene karakterizaciji ogljičnih aerosolov. Aerosolizirani črni ogljik je primarni produkt nepopolnega izgorevanja in je dober kazalec primarnih emisij. Meritve lahko uporabimo za kvalitativno razlikovanje med dizelskim izpuhom in dimom, ki nastane pri izgorevanju lesa ali biomase. Merilnik vzorči zrak s pretokom nekaj litrov na minuto skozi filterski trak iz kvarčnih vlaken, kjer se nabirajo aerosoli. Nad filtrom je izvor svetlobe, pod njim pa so detektorji, ki merijo prepustnost za svetlobo. Koncentracijo črnega ogljika izračunamo iz atenuacije svetlobe z valovno dolžino 880 nm.

Podrobnejši podatki o meritvah in merilnih mestih so v naslednji preglednici:

Merilno mesto	Višina nad morjem in tlemi (m)	GKY (D48) GKX (D48)	ETRS89 X ETRS89 Y	Parameter
Center	266+4	550305 157415	549936 157900	NO ₂ , NO _x , PM ₁₀ , T, TK in b(a)p v PM ₁₀ , PM _{2,5} *
Vrbanski plato	280+4	548367 158452	547997 158937	O ₃ , PM ₁₀ , PM _{2,5}
Vrbanski plato	280+2	548360 158388	547990 158873	T
Tezno	268+4	552539 154068	552169 154554	NO ₂ , NO _x , O ₃ , PM ₁₀ , T, b(a)p v PM ₁₀
Pohorje	725+15	544682 148933	544313 149418	O ₃
Radvanje	302+1,5	546626 154912	546257 155397	PM ₁₀ , b(a)p v PM ₁₀
Ruše	302+1,5	539870 155217	539501 155702	PM ₁₀ , b(a)p v PM ₁₀
Miklavž	258+6	554396 151110	554027 151595	PM ₁₀ , b(a)p v PM ₁₀
Krekova/Tyrševa	273 + 2,5	549921 157753	549552 158238	PM ₁₀ , PM _{2,5} , PM ₀₁ , črni ogljik (BC, BC-WB)

* Podatke prejemamo od 01.04.2021, meritve potekajo z optičnim merilnikom.

S 01.01.2020 je bilo vzpostavljeno novo merilno mesto na Teznem, kjer se (zraven NO₂, NO_x in O₃) izvajajo stalne meritve delcev PM₁₀ z dvema merilnikoma. Kontinuirne meritve z avtomatskim nerefrenčnim merilnikom TEOM služijo za sproten prikaz rezultatov na spletnih straneh in sledenje dnevnemu hodu, meritve z referenčnim merilnikom pa služijo za mesečno in letno poročanje ter so merodajne za oceno kakovosti zraka z delci PM₁₀.

Prav tako je ARSO z letom 2020 začel na lokaciji Vrbanski plato v okviru svoje nove postaje izvajati meritve kakovosti zunanje zraka. Trenutno so na voljo podatki o meritvah delcev PM₁₀, PM_{2,5} ter ozona.

Po daljšem času so od februarja 2021 zopet občasno na voljo podatki za benzen ter od aprila 2021 podatki za delce PM_{2,5} (optični merilnik, prej referenčni) na lokaciji Maribor Center.

Merilnik delcev na lokaciji Krekova/Tyrševa je bil v začetku meseca odpeljan na servis in kalibracijo, zato je delež podatkov s tega merilnika za ta mesec nižji.

V tem mesecu je nad Slovenijo z močnimi južnimi vetrovi prineslo tudi saharski pesek, posledično so bile izmerjene višje ravni delcev ter tudi preseganja mejne dnevne vrednosti za delce PM₁₀.

2 NORMATIVI

Za meritve kakovosti zraka in oceno koncentracij posameznih onesnaževal v zraku veljajo:

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur. l. RS št. 9/11, 08/15, 66/18
- Uredba o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku, Ur. l. RS št. 56/06
- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka, Ur. l. RS št. 55/11, 06/15, 05/17.

Mejne in ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi so v tabeli 1.

Tabela 1: Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi

Onesnaževalo	Enota	URNA		DNEVNA		LETNA
		Mejna	ŠT	Mejna	ŠT	Mejna
dušikov dioksid	µg/m ³	200	18			40
ozon	µg/m ³	120**	25***			
delci PM ₁₀	µg/m ³			50	35	40
delci PM _{2,5}	µg/m ³					25
benzen	µg/m ³					5
ogljikov monoksid	mg/m ³	10*				

ŠT dovoljeno število preseganj v koledarskem letu

* osemurna mejna vrednost

** ciljna vrednost

*** v koledarskem letu triletnega povprečja

Kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside je v tabeli 2.

Tabela 2: Kritična vrednost za varstvo rastlin

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Kritična vrednost
dušikovi oksidi	koledarsko leto	30 µg/m ³

Ciljna vrednost za varstvo rastlin za ozon kot povprečje v obdobju petih let, ki se uporablja od 1. januarja 2010, je v tabeli 3.

Tabela 3: Ciljna vrednost za varstvo rastlin

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Ciljna vrednost
ozon*	od maja do julija	18.000 (µg/m ³).h

* AOT40 se izračuna kot vsota razlike med izmerjenimi urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m³, in vrednostjo 80 µg/m³, izmerjenih vsak dan med 8:00 in 20:00 uro.

Opozorilna in alarmna vrednost za ozon sta v tabeli 4.

Tabela 4: Opozorilna in alarmna vrednost za ozon

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Opozorilna oz. alarmna vrednost
ozon - opozorilna	1 ura	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ozon - alarmna	1 ura (tri zaporedne ure)	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Alarmna vrednost za dušikov dioksid je v tabeli 5.

Tabela 5: Alarmna vrednost za dušikov dioksid

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Alarmna vrednost
dušikov dioksid	3 zaporedne ure	400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

3 PREGLED IZMERJENIH VREDNOSTI

Osnovni prikaz neuradnih rezultatov meritev je v tabelah v nadaljevanju, podrobnejši rezultati so v prilogah. Pri odstotku podatkov sta dve vrednosti, prva nam pove delež veljavnih podatkov za obravnavani mesec, vrednost v oklepaju pa delež vseh veljavnih podatkov v koledarskem letu do vključno tega meseca. Koncentracija »C leto« predstavlja drsečo letno vrednost za zadnjih 12 mesecev, ki jo primerjamo z mejno letno vrednostjo. Število preseganj v oklepaju je skupno število v koledarskem letu, ki ga primerjamo z mejno vrednostjo. Morebitno preseganje posamezne normativne vrednosti je poudarjeno.

Tabela 6: Kakovost zraka z dušikovim dioksidom

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v $\mu\text{g}/\text{m}^3$				Število preseganj mejne urne
		C leto	C mesec	C 1 max	C 24 max	
Center (DMKZ)	100 (97) %	26	25	77	39	0 (0)
Tezno	100 (100) %	20	14	70	23	0 (0)
Normativne vrednosti	/	40		200	/	(18)

Tabela 7: Kakovost zraka z dušikovimi oksidi

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		C mesec	C leto
Center (DMKZ)*	100 (97) %	41	52
Tezno*	100 (100) %	18	34
Normativna vrednost*	/	/	30

* Ocena tveganj za rastlinstvo in naravne ekosisteme zaradi onesnaženosti zraka in skladnosti s kritičnimi vrednostmi se izvaja na krajih zunaj pozidanih območij.

Tabela 8: Vsebnost ozona v zraku

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v $\mu\text{g}/\text{m}^3$			AOT 40* ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).h	Število preseganj	
		C mesec	C 8 max	C 1 max		ciljne 8-urne v tekočem letu	opozorilne
Vrbanski plato (DMKZ)	100 (97) %	77	132	135	9911	2 (2)	0 (0)
Pohorje	100 (88) %	99	130	134	10182	3 (3)	0 (0)
Tezno	100 (100) %	79	141	144	11893	8 (8)	0 (0)
Normativne vrednosti	/	/	120	180	18000	(25)**	/

* Normativna vrednost parametra AOT40 je predpisana le za obdobje maj-julij, zato v tem stolpcu prikazujemo le vsoto za te mesece.

** Mejna vrednost je predpisana v koledarskem letu triletnega povprečja. Glej razlago v poglavju 4.

Tabela 9: Kakovost zraka z delci PM₁₀ (referenčna metoda)

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v µg/m ³			Število preseganj mejne dnevne
		C leto	C mesec	C 24 max	
Center (DMKZ)	100 (99) %	22	28	66	3 (11)
Vrbanski plato (DMKZ)	100 (91) %	16	20	55	2 (4)
Tezno	100 (100) %	20	22	59	2 (10)
Radvanje	100 (100) %	16	21	57	2 (5)
Ruše	100 (97) %	17	20	57	2 (3)
Miklavž	100 (100) %	21	22	61	2 (12)
Krekova/Tyrševa*	27 (88) %	19	19	24	0 (6)
Normativne vrednosti	/	40	/	50	(35)

* Meritve se izvajajo z nerefrenčnim merilnikom GRIMM EDM 180, ki deluje na principu laserske spektrometrije.

Tabela 10: Kakovost zraka z delci PM_{2,5} (referenčna metoda)

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v µg/m ³	
		C mesec	C leto
Vrbanski plato (DMKZ)	100 (99) %	10	11
Krekova/Tyrševa*	27 (88) %	12	14
Center**	100 (50) %	12	***
Normativna vrednost	/	/	25

* Meritve se izvajajo z nerefrenčnim merilnikom GRIMM EDM 180, ki deluje na principu laserske spektrometrije.

** Meritve se izvajajo z optičnim merilnikom APDA.

*** Še ni možno izračunati.

Tabela 11: Kakovost zraka z delci PM₀₁

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v µg/m ³	
		C mesec	C leto
Krekova/Tyrševa*	27 (88) %	10	12

* Meritve se izvajajo z nerefrenčnim merilnikom GRIMM EDM 180, ki deluje na principu laserske spektrometrije.

Tabela 12: Kakovost zraka s črnim ogljikom (BC)

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v µg/m ³	Delež črnega ogljika iz kurjenja lesa (%)
		C mesec	
Krekova/Tyrševa	98 %	1,3	20,5

Tabela 13: Kakovost zraka z benzenom

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		C mesec	C leto
Center (DMKZ)	0 (34) %	/	*
Normativna vrednost	/	/	5

* Zaradi daljšega izpada podatkov ni možno izračunati.

Tabela 14: Temperatura zraka

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Temperatura v $^{\circ}\text{C}$		
		T mesec	T 24 max	T 24 min
Center (DMKZ)	100 (100) %	22,9	28,6	15,9
Vrbanski plato*	100 (100) %	21,3	26,7	14,4
Tezno	93 (99) %	23,2	28,7	16,4

* Samodejna meteorološka postaja (Vir: ARSO)

Povprečje 2011 – 2020 za ta mesec za merilno mesto Center je 21,0 $^{\circ}\text{C}$.

4 SKLEPNE UGOTOVITVE

Koncentracije **NO₂** ter **NO_x** v Centru so bile višje kot prejšnja meseca. Na Teznem so bile koncentracije podobne kot prejšnji mesec. Meritve **NO₂** v Centru in na Teznem so pokazale vrednosti, ki ne dosega mejne urne vrednosti.

Vsebnost **O₃** na Teznem, na Vrbanskem platoju in Pohorju so bile višje kot prejšnji mesec. Na Teznem je bilo izmerjeno 8, na Vrbanskem platoju 2 ter na Pohorju 3 preseganja ciljne 8-urne vrednosti. Skupno število preseganj ciljne 8-urne vrednosti v tem koledarskem letu je tako za Tezno 8, Vrbanski plato 2 ter Pohorje 3.

Koncentracije delcev **PM₁₀** so bile v Centru in na Vrbanskem platoju višje kot prejšnje mesece. Na Vrbanskem platoju je bila izmerjena nižja koncentracija kot v Centru. Na Teznem in v Radvanju so bile izmerjene višje koncentracije kot prejšnji mesec, v Radvanju nižje kot na Teznem. Izmerjene koncentracije na Teznem so bile nižje kot v Centru, v Radvanju rahlo višje kot na Vrbanskem platoju in nižje kot v Centru. Srednje letne koncentracije v Centru, na Vrbanskem platoju, v Radvanju in na Teznem so pod mejno letno vrednostjo.

V tem mesecu so bila v Centru izmerjena 3, na Vrbanskem platoju 2, na Teznem 2 ter v Radvanju 2 preseganja mejne dnevne vrednosti. Skupno število preseganj v koledarskem letu je za sedaj za Center 11, Radvanje 5, za Tezno 10 in za Vrbanski plato 4, kar za nobeno merilno mesto ni več od dovoljenih 35 preseganj v koledarskem letu.

Na merilnem mestu v Miklavžu in v Rušah smo izmerili nižjo srednjo mesečno vrednost delcev **PM₁₀** kot v Centru. Na merilnem mestu v Miklavžu in Rušah sta bili ta mesec izmerjeni po 2 preseganja mejne dnevne vrednosti. Skupno število preseganj v koledarskem letu je tako za Miklavž 12, ter za Ruše 3, kar za nobeno merilno mesto za sedaj ni več od dovoljenih 35 preseganj v koledarskem letu.

Izmerjene vrednosti delcev **PM₁₀** na merilnem mestu Krekova/Tyrševa so bile ta mesec nižje kot v Centru, preseganja mejne dnevne vrednosti niso bila izmerjena, saj meritve niso potekale celoten mesec. Skupno število preseganj v koledarskem letu je za sedaj za to merilno mesto 6, kar ni več od dovoljenih 35 preseganj v koledarskem letu.

Koncentracije delcev **PM_{2,5}** na Vrbanskem platoju so bile ta mesec višje kot prejšnji mesec. Izmerjene vrednosti na merilnem mestu Krekova/Tyrševa so bile ta mesec višje kot na Vrbanskem platoju in podobne kot v Centru.

Koncentracije delcev **PM₀₁** na merilnem mestu Krekova/Tyrševa so bile ta mesec višje kot prejšnji mesec.

Izmerjene koncentracije črnega ogljika (**BC**) so bile ta mesec rahlo višje kot prejšnji mesec z nižjim deležem črnega ogljika iz naslova izgorevanja lesne biomase kot prejšnja meseca.

V primerjavi z istimi meseci v dosedanjem merilnem obdobju na merilnem mestu **Center** so bile koncentracije delcev **PM₁₀** (2002-2020) nad povprečjem doslej izmerjenih. Koncentracije dušikovega dioksida so bile pod povprečjem doslej izmerjenih (1998-2020), dušikovih oksidov pa prav tako pod povprečjem doslej izmerjenih (1997-2020).

V primerjavi z istimi meseci na **Vrbanskem platoju** (2011-2020) so bile izmerjene koncentracije delcev **PM₁₀** nad povprečjem doslej izmerjenih, koncentracije ozona nad povprečjem doslej izmerjenih (2011-2020), koncentracije delcev **PM_{2,5}** pa pod povprečjem doslej izmerjenih (2009-2020).

Koncentracije ozona na **Pohorju** so bile nad povprečjem doslej izmerjenih (1999-2020).

Temperatura zraka v **Centru** je bila ta mesec za 1,9 °C nad povprečjem zadnjih desetih let.

5 PRILOGE

1. Meritve ozona na Pohorju
2. Meritve ozona na Teznem
3. Meritve dušikovega dioksida na Teznem
4. Meritve delcev PM_{10} na Vrbanskem platoju / v Centru / na Teznem / v Miklavžu / v Radvanju / v Rušah
5. Meritve temperature zraka na Vrbanskem platoju / na Teznem / v Centru
6. Meritve delcev $PM_{01}/PM_{2,5}/PM_{10}$ na merilnem mestu Krekova/Tyrševa
7. Meritve koncentracij črnega ogljika na merilnem mestu Krekova/Tyrševa

Priloga 1: meritve ozona na Pohorju

**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si

Rezultati meritev Ozon Pohorje junij 2021

Datum	Število urnih podatkov	Dnevna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Najvišja 8-urna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Najvišja urna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.jun.21	23	98	109	112
2.jun.21	23	108	113	114
3.jun.21	23	104	112	113
4.jun.21	23	107	111	116
5.jun.21	23	98	107	112
6.jun.21	23	81	106	106
7.jun.21	23	96	105	111
8.jun.21	23	119	130	134
9.jun.21	23	118	126	130
10.jun.21	23	101	114	113
11.jun.21	23	88	100	104
12.jun.21	23	87	94	99
13.jun.21	23	76	88	97
14.jun.21	23	77	88	91
15.jun.21	23	102	112	114
16.jun.21	23	110	119	123
17.jun.21	23	115	120	126
18.jun.21	23	109	120	126
19.jun.21	23	115	123	129
20.jun.21	23	97	118	118
21.jun.21	23	88	96	101
22.jun.21	23	104	108	119
23.jun.21	22	106	112	120
24.jun.21	23	93	105	107
25.jun.21	23	93	101	106
26.jun.21	23	93	101	104
27.jun.21	23	91	103	110
28.jun.21	23	100	109	115
29.jun.21	23	104	111	118
30.jun.21	23	92	103	106



Delež veljavnih podatkov **100%**

Mesečno povprečje iz urnih podatkov	99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Najvišja dnevna koncentracija	119 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Najvišja 8-urna koncentracija	130 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Število dni s prekoračeno ciljno ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	3
Najvišja urna koncentracija	134 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Število ur s preseženo opozorilno ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	0
Število ur s preseženo alarmno ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	0

AOT 40 **IZRAČUNANI 7209 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).h**

Opomba: *zahteva za izračun ne vključuje izgub zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja.

Priloga 1: meritve ozona na Pohorju

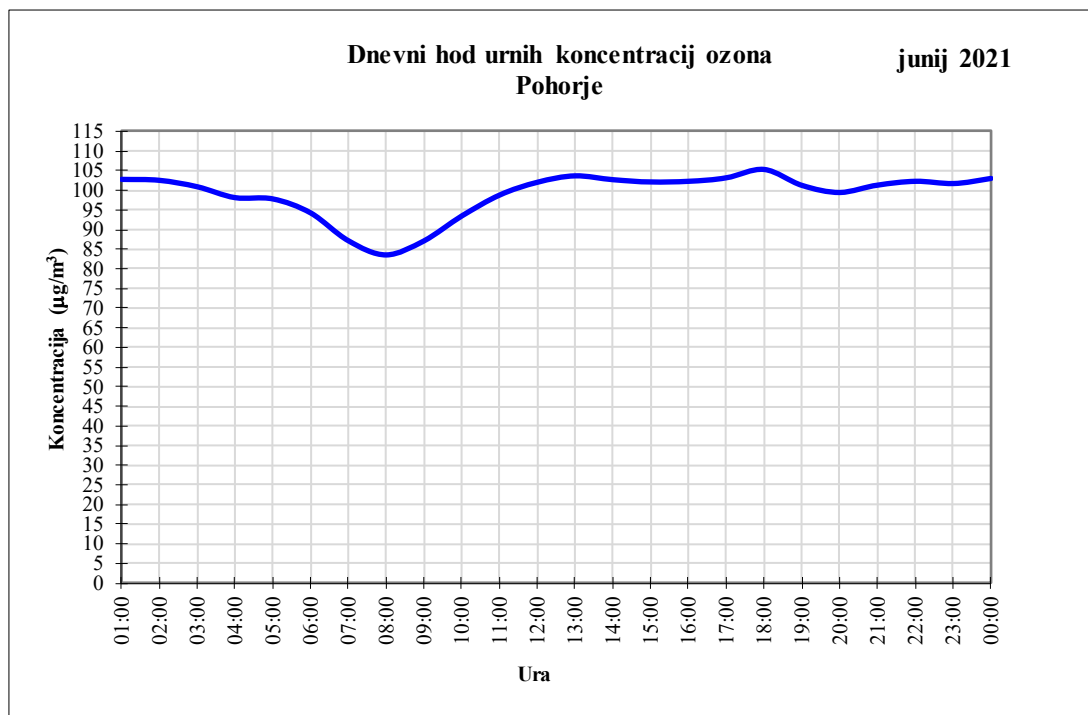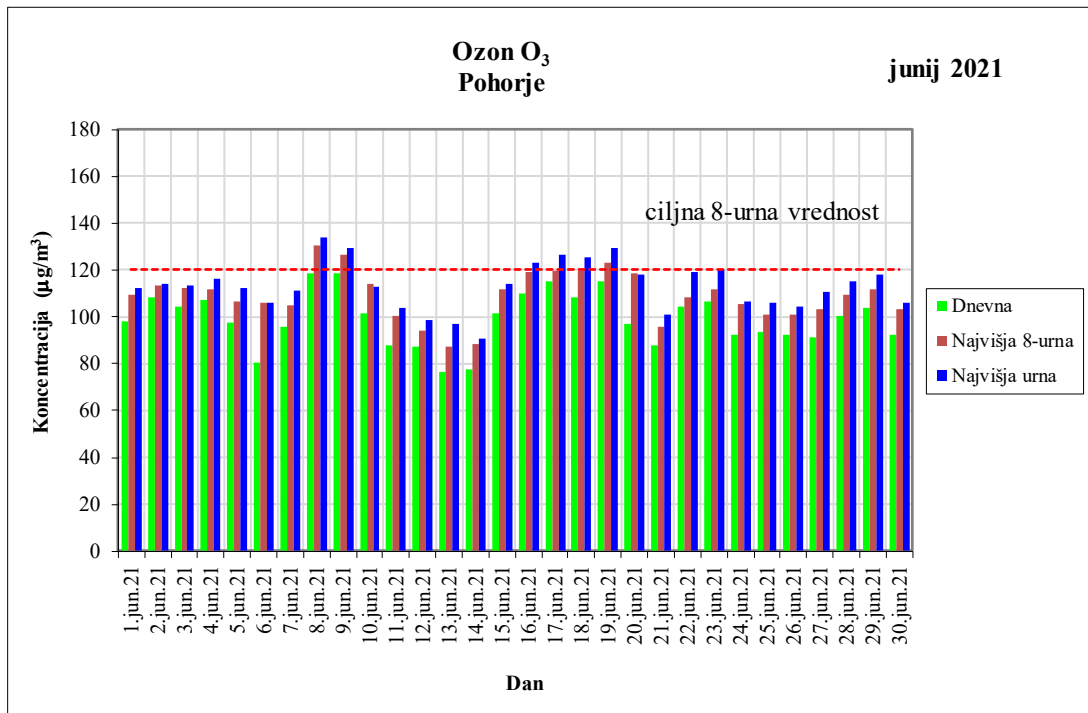


NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si

Rezultati meritev Ozon Tezno junij 2021

Datum	Število urnih podatkov	Dnevna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Najvišja 8-urna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Najvišja urna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.jun.21	23	74	112	117
2.jun.21	23	76	116	120
3.jun.21	23	76	116	119
4.jun.21	23	78	116	122
5.jun.21	23	70	107	126
6.jun.21	23	60	78	84
7.jun.21	23	74	117	122
8.jun.21	23	96	141	144
9.jun.21	23	99	124	134
10.jun.21	23	93	109	113
11.jun.21	23	71	102	116
12.jun.21	23	64	106	120
13.jun.21	23	80	94	97
14.jun.21	23	64	91	94
15.jun.21	23	77	116	121
16.jun.21	23	82	124	129
17.jun.21	23	87	121	123
18.jun.21	22	83	118	121
19.jun.21	23	83	130	139
20.jun.21	23	69	102	108
21.jun.21	23	75	106	112
22.jun.21	23	87	117	122
23.jun.21	23	80	122	132
24.jun.21	23	76	106	112
25.jun.21	23	92	111	120
26.jun.21	23	81	110	113
27.jun.21	23	83	112	114
28.jun.21	23	84	125	131
29.jun.21	22	87	124	127
30.jun.21	23	89	112	116

Delež veljavnih podatkov **100%**



Mesečno povprečje iz urnih podatkov	79 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Najvišja dnevna koncentracija	99 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Najvišja 8-urna koncentracija	141 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Število dni s prekoračeno ciljno ($120 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	8
Najvišja urna koncentracija	144 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Število ur s preseženo opozorilno ($180 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	0
Število ur s preseženo alarmno ($240 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	0

AOT 40

IZRAČUNANI
8877 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$).h

Opomba: *zahteva za izračun ne vključuje izgub zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja.

Priloga 2: meritve ozona na Teznm

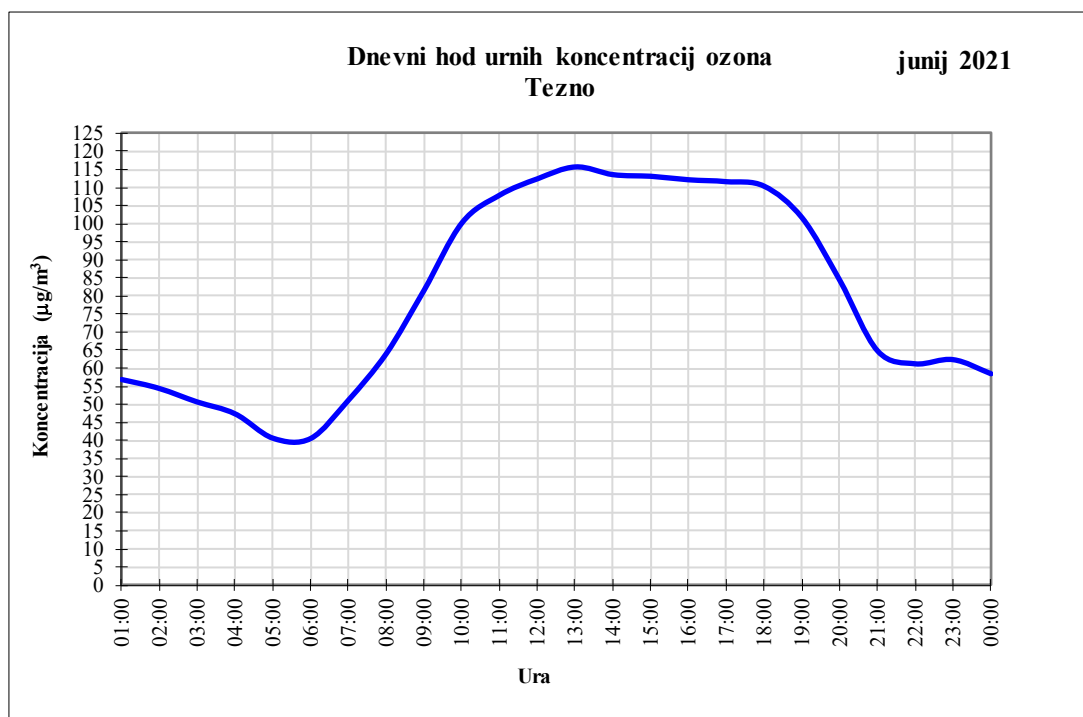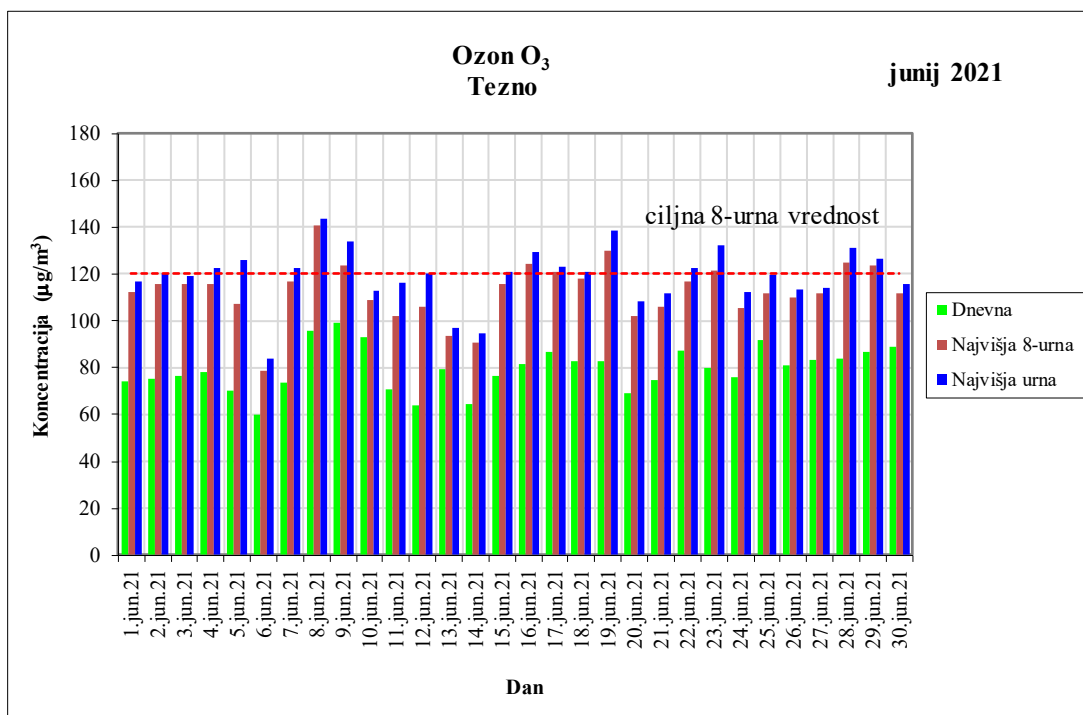


NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor



Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si

Rezultati meritev **Dušikov dioksid** **Tezno** **junij 2021**

Datum	Število urnih podatkov	Dnevna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Najvišja urna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Število ur s preseženo mejno
1.jun.21	23	16	59	0
2.jun.21	23	21	58	0
3.jun.21	23	19	52	0
4.jun.21	23	17	32	0
5.jun.21	23	12	24	0
6.jun.21	23	6	13	0
7.jun.21	23	9	38	0
8.jun.21	23	9	30	0
9.jun.21	23	9	15	0
10.jun.21	23	6	13	0
11.jun.21	23	9	31	0
12.jun.21	23	14	30	0
13.jun.21	23	5	7	0
14.jun.21	23	12	44	0
15.jun.21	23	18	67	0
16.jun.21	23	21	70	0
17.jun.21	23	19	47	0
18.jun.21	22	21	42	0
19.jun.21	23	15	28	0
20.jun.21	23	12	21	0
21.jun.21	23	15	39	0
22.jun.21	23	15	36	0
23.jun.21	23	23	64	0
24.jun.21	23	21	32	0
25.jun.21	23	7	25	0
26.jun.21	23	11	27	0
27.jun.21	23	11	29	0
28.jun.21	23	16	35	0
29.jun.21	22	17	37	0
30.jun.21	23	10	24	0

Delež veljavnih podatkov* 100%
Mesečno povprečje iz urnih podatkov 14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Najvišja dnevna koncentracija 23 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Najvišja urna koncentracija 70 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Število ur s preseženo mejno (200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) 0
Število ur s preseženo alarmno (400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) 0

Priloga 3: meritve dušikovega dioksida na Tezno

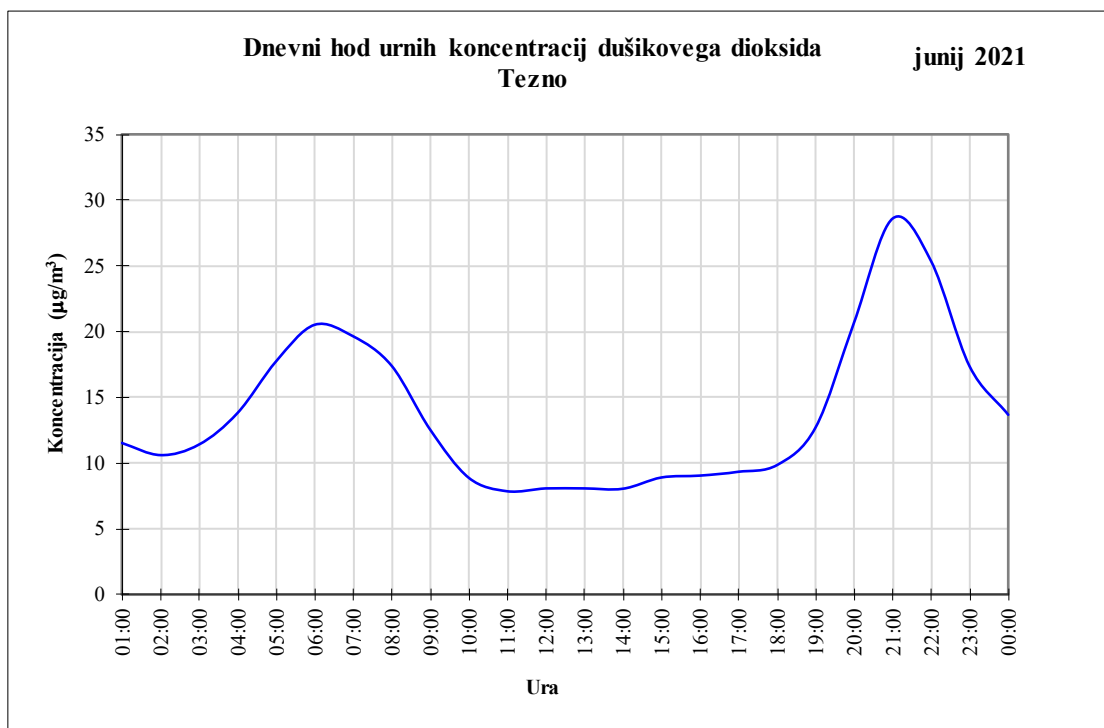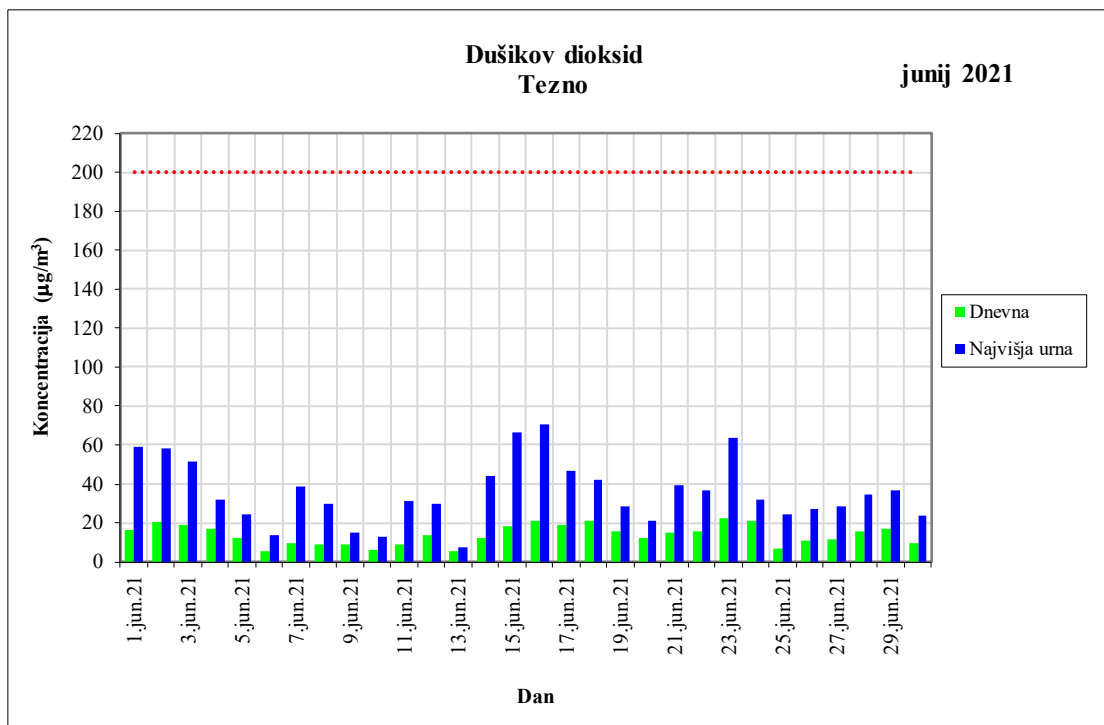



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si



Rezultati meritev

Delci PM₁₀

junij 2021

Datum	Tezno ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Vrbanski plato ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Center ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Miklavž ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Radvanje ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Ruše ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.jun.21	14	12	20	14	14	12
2.jun.21	22	14	24	20	19	38
3.jun.21	22	17	27	21	19	16
4.jun.21	21	17	28	22	22	19
5.jun.21	19	14	23	19	18	15
6.jun.21	8	7	11	10	6	8
7.jun.21	14	16	22	14	13	13
8.jun.21	18	21	26	19	17	15
9.jun.21	19	16	25	20	16	15
10.jun.21	12	11	17	12	11	10
11.jun.21	10	17	18	12	9	9
12.jun.21	15	14	18	16	12	10
13.jun.21	12	11	16	12	14	13
14.jun.21	15	12	19	13	13	12
15.jun.21	19	16	24	17	17	14
16.jun.21	20	19	27	21	19	15
17.jun.21	20	18	28	23	22	18
18.jun.21	24	20	30	25	23	19
19.jun.21	25	23	30	25	26	20
20.jun.21	28	26	32	27	26	24
21.jun.21	59	55	66	58	57	57
22.jun.21	44	40	55	46	41	40
23.jun.21	33	30	43	34	34	29
24.jun.21	59	53	66	61	57	54
25.jun.21	19	17	23	19	19	19
26.jun.21	10	11	14	11	13	10
27.jun.21	12	11	15	12	11	12
28.jun.21	18	15	23	18	17	19
29.jun.21	29	26	32	29	28	28
30.jun.21	22	19	28	23	20	21
Število merjenih dni	30	30	30	30	30	30
Mesečno povprečje	22	20	28	22	21	20
Najvišja dnevna koncentracija	59	55	66	61	57	57
Število preseganj 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2	2	3	2	2	2

Priloga 4: meritve delcev PM₁₀ na Vrbanskem platoju / v Centru / na Teznom / v Miklavžu / v Radvanju / v Rušah

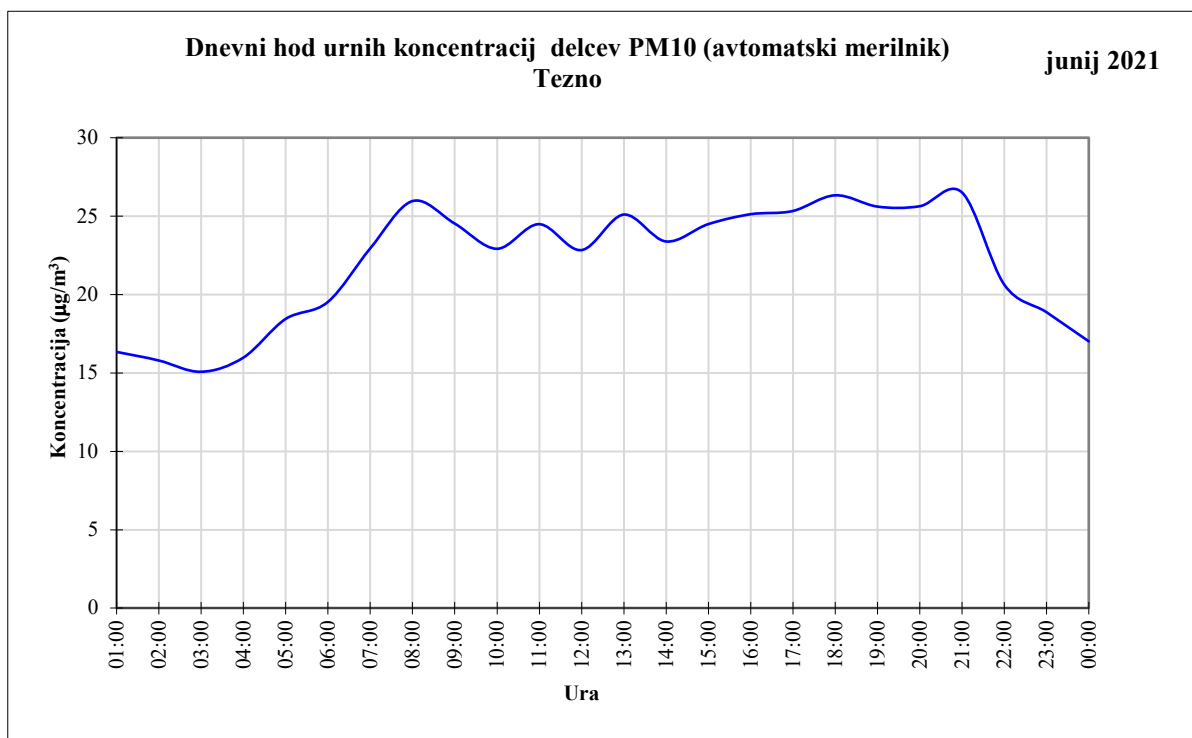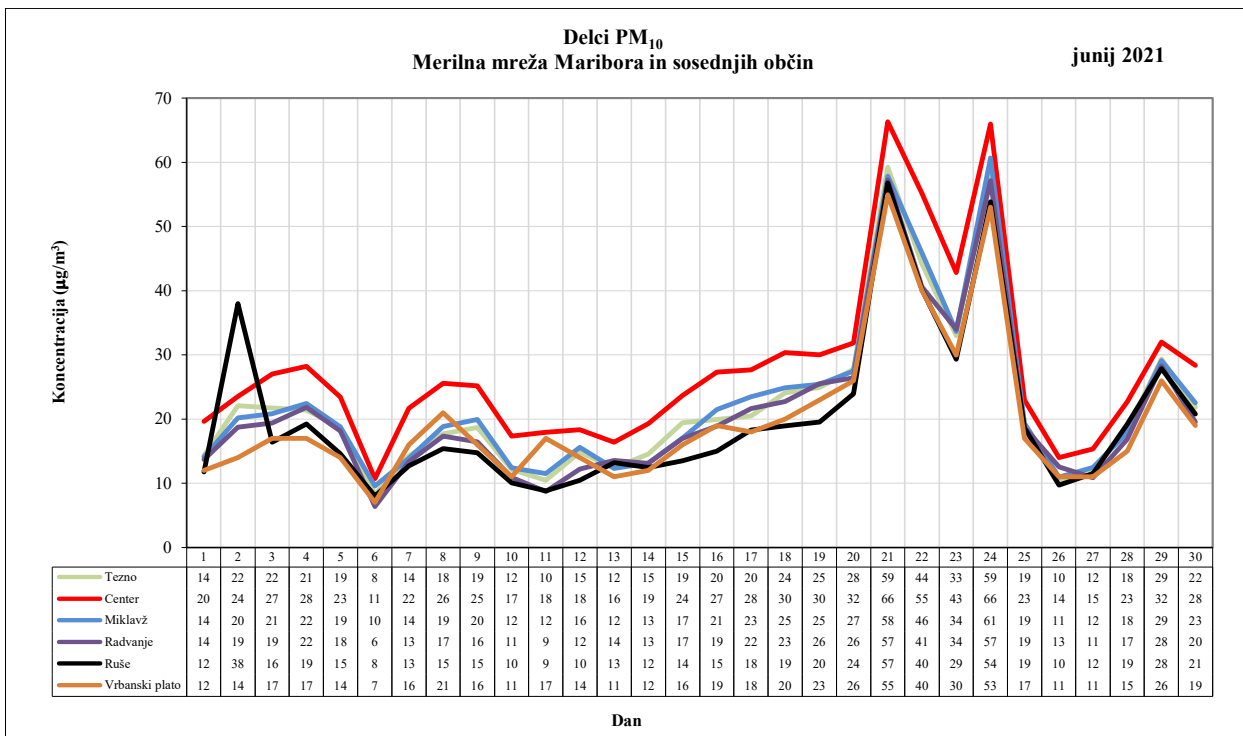

**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**


Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si

Temperatura zraka	Temperatura zraka (°C)			junij 2021
	Datum	Center (°C)	Vrbanski plato (°C)	
1.jun.21	15,9	14,4	16,4	
2.jun.21	17,5	15,7	18,3	
3.jun.21	19,5	17,5	20,1	
4.jun.21	21,1	19,8	22,2	
5.jun.21	21,1	19,8	22,0	
6.jun.21	18,7	17,9	18,5	
7.jun.21	21,2	20,4	22,4	
8.jun.21	22,4	20,8	23,2	
9.jun.21	21,4	19,9	22,3	
10.jun.21	20,8	19,9	21,8	
11.jun.21	19,8	18,8	20,7	
12.jun.21	21,8	20,8	22,6	
13.jun.21	20,5	19,6	20,9	
14.jun.21	17,4	15,2	17,7	
15.jun.21	20,3	18,8	21,0	
16.jun.21	22,9	20,9	22,8	
17.jun.21	23,8	21,7	24,5	
18.jun.21	24,9	22,9	25,5	
19.jun.21	25,6	23,9	26,1	
20.jun.21	26,6	25,3	27,3	
21.jun.21	28,3	26,5	28,4	
22.jun.21	27,6	25,2	28,0	
23.jun.21	26,9	24,5	27,2	
24.jun.21	28,6	26,7	28,7	
25.jun.21	24,8	23,5	25,4	
26.jun.21	23,5	21,8	24,4	
27.jun.21	23,9	22,5	25,0	
28.jun.21	26,6	24,7	27,3	
29.jun.21	28,2	25,7		
30.jun.21	24,8	22,8		
Število merjenih dni	30	30	28	
Mesečno povprečje	22,9	21,3	23,2	
Najvišja dnevna temperatura	28,6	26,7	28,7	
Najnižja dnevna temperatura	15,9	14,4	16,4	

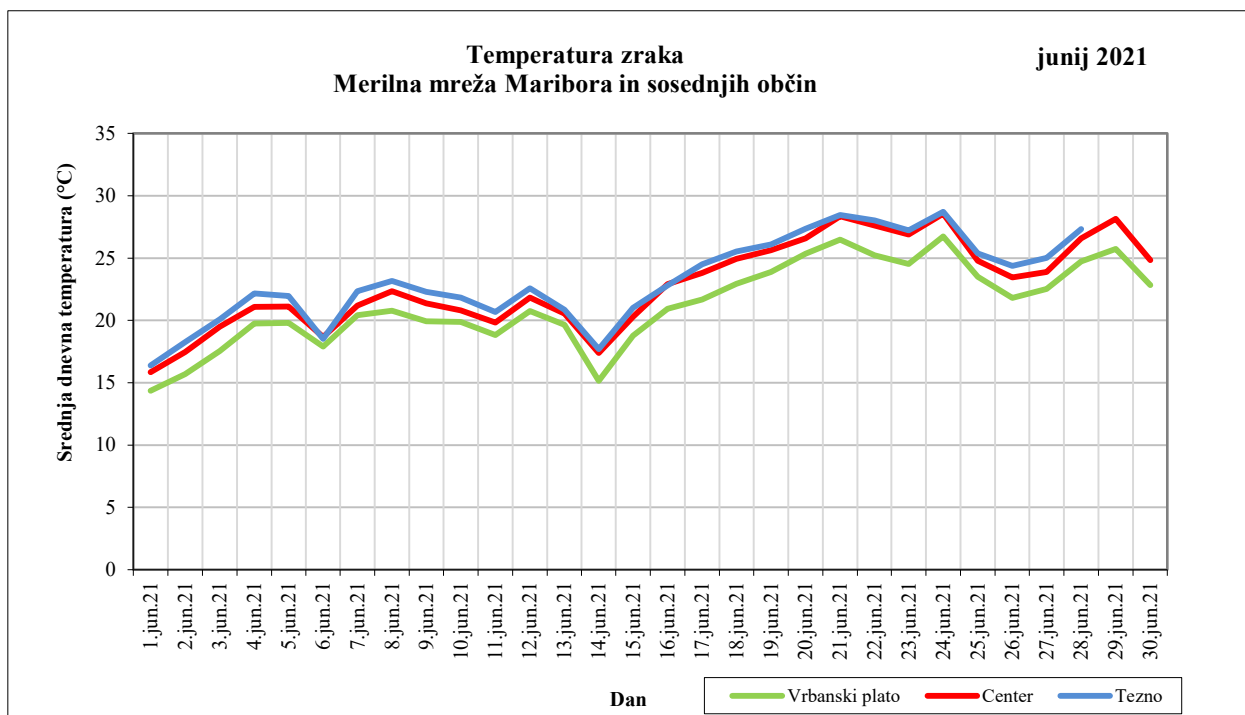


NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si



Delci PM01, PM2,5 in PM10

junij 2021

Krekova/Tyrševa

PMinter

Datum	PM01			PM2,5			PM10		
	Število urnih podatkov	Dnevna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Najvišja urna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Število urnih podatkov	Dnevna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Najvišja urna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Število urnih podatkov	Dnevna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Najvišja urna ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.jun.21	24	6	9	24	8	11	24	14	20
2.jun.21	24	8	10	24	10	12	24	19	32
3.jun.21	24	11	13	24	13	16	24	22	28
4.jun.21	24	12	16	24	14	20	24	24	39
5.jun.21	24	14	16	24	16	18	24	22	28
6.jun.21	24	6	14	24	7	16	24	9	19
7.jun.21	24	11	16	24	12	18	24	17	25
8.jun.21	24	12	18	24	14	21	24	21	37
9.jun.21	11		18	11		20	11		34
10.jun.21	0		0	0		0	0		0
11.jun.21	0		0	0		0	0		0
12.jun.21	0		0	0		0	0		0
13.jun.21	0		0	0		0	0		0
14.jun.21	0		0	0		0	0		0
15.jun.21	0		0	0		0	0		0
16.jun.21	0		0	0		0	0		0
17.jun.21	0		0	0		0	0		0
18.jun.21	0		0	0		0	0		0
19.jun.21	0		0	0		0	0		0
20.jun.21	0		0	0		0	0		0
21.jun.21	0		0	0		0	0		0
22.jun.21	0		0	0		0	0		0
23.jun.21	0		0	0		0	0		0
24.jun.21	0		0	0		0	0		0
25.jun.21	0		0	0		0	0		0
26.jun.21	0		0	0		0	0		0
27.jun.21	0		0	0		0	0		0
28.jun.21	0		0	0		0	0		0
29.jun.21	0		0	0		0	0		0
30.jun.21	0		0	0		0	0		0
Število urnih podatkov	203			203			203		
Delež urnih podatkov	28%			28%			28%		
Mesečno povprečje iz urnih ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	10			12			19		
Najvišja dnevna koncentracija	14			16			24		
Število dni s preseženo mejno ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	/			/			0		
Najvišja urna koncentracija	18			21			39		

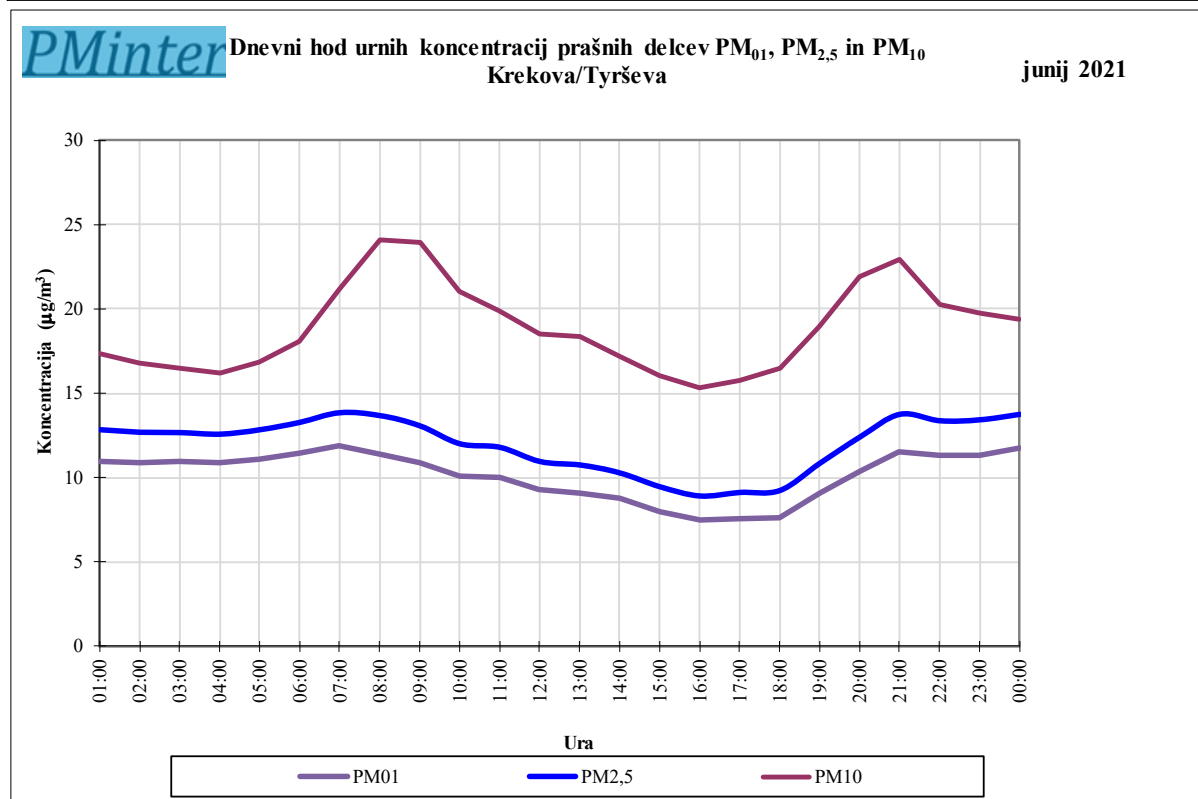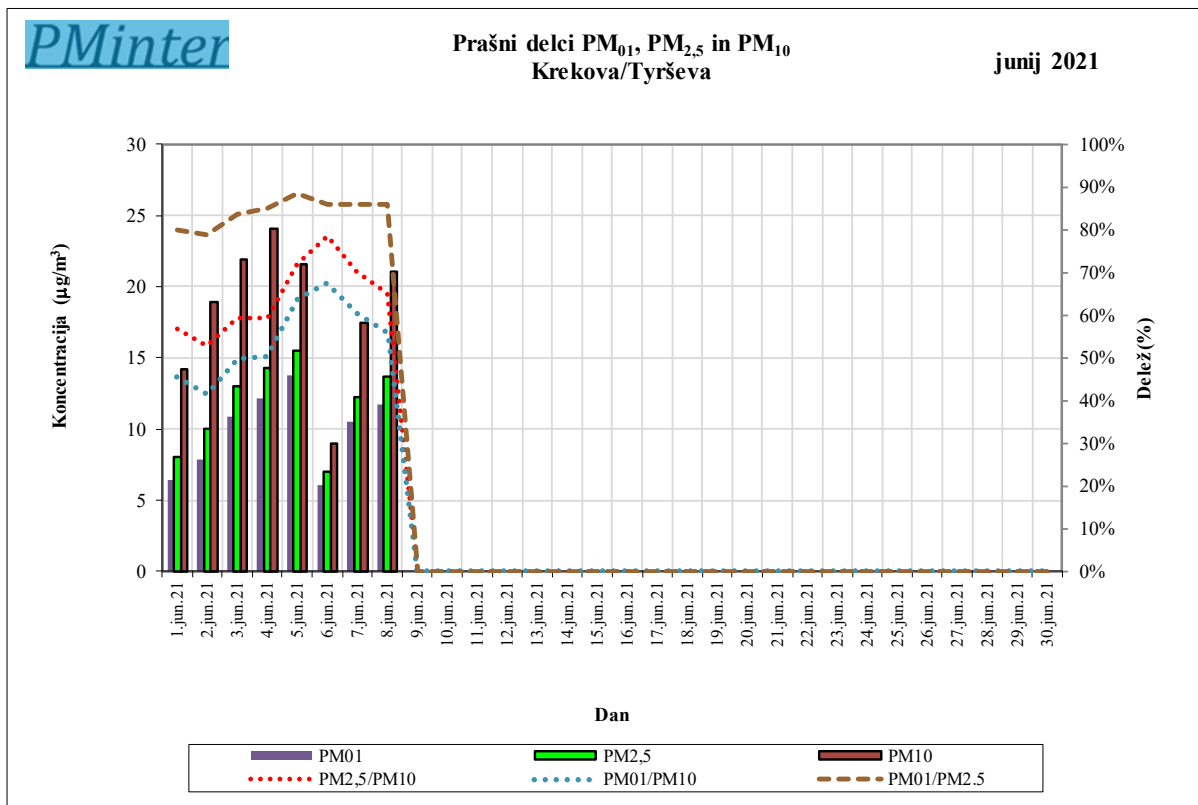


NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si

Črni ogljik (BC)

Krekova/Tyrševa

PMinter

junij 2021

Datum	Število urnih podatkov	Črni ogljik (BC) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Delež črnega ogljika iz kurjenja lesa (%)
01-jun-21	23	1,2	17
02-jun-21	24	1,4	16
03-jun-21	24	1,8	15
04-jun-21	24	1,7	17
05-jun-21	24	1,4	23
06-jun-21	10		
07-jun-21	24	1,3	23
08-jun-21	24	1,4	22
09-jun-21	24	1,3	17
10-jun-21	24	1,1	18
11-jun-21	24	1,0	18
12-jun-21	24	1,0	21
13-jun-21	24	0,5	23
14-jun-21	24	0,8	18
15-jun-21	24	1,1	14
16-jun-21	24	1,4	15
17-jun-21	24	1,5	16
18-jun-21	24	1,9	18
19-jun-21	24	1,6	19
20-jun-21	24	1,5	17
21-jun-21	24	1,9	27
22-jun-21	24	1,7	29
23-jun-21	24	1,5	23
24-jun-21	24	2,0	25
25-jun-21	24	0,8	28
26-jun-21	24	0,9	25
27-jun-21	24	1,0	24
28-jun-21	24	1,5	19
29-jun-21	24	1,9	20
30-jun-21	24	1,1	25
Delež veljavnih podatkov	98%		
Mesečno povprečje		1,3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
Delež črnega ogljika (BC) iz kurjenja lesa		20,5 %	
Najvišja dnevna koncentracija		2,0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

