



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA  
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212a/PR21-MOMzrak-februar.doc

**MESEČNO POROČILO O KAKOVOSTI ZRAKA  
MERILNA MREŽA MARIBORA IN SOSEDNIJH OBČIN  
*FEBRUAR 2021***

Maribor, marec 2021

---

Naslov: Mesečno poročilo o kakovosti zraka  
MERILNA MREŽA MARIBORA IN SOSEDNIH OBČIN – FEBRUAR 2021

Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano  
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE  
ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR  
Prvomajska ulica 1, 2000 MARIBOR

Naročnik: Mestna občina MARIBOR  
Skupna služba varstva okolja  
Slovenska ulica 40  
2000 MARIBOR

Evidenčna oznaka: 2121a-09/1579-21 / 2

Delovni nalog: 41001-808/2019-10 z dne 10.12.2019; Aneks 1 41001-808-2019-26 z dne 30.12.2019; Aneks 2 41001-808/2019-34 z dne 28.12.2020

Dejavnost: 212a – Hrup in stanje zraka

Izvajalci naloge:  
Vodja: Uroš Lešnik, univ.dipl.inž.prom.  
Sodelavec: Jan Radanović, kem.tehn.

Maribor, 31.03.2021

ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR

Vodja:

mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.

## 1 UVOD

Kakovost zunanjega zraka v merilni mreži Maribora in sosednjih občin se ugotavlja z naslednjimi meritvami onesnaževal in meteoroloških parametrov:

- dušikovi oksidi ( $\text{NO}_2$  in  $\text{NO}_x$ ) ter ozon ( $\text{O}_3$ ) z avtomatskimi merilniki na merilnem mestu Tezno,
- ozon ( $\text{O}_3$ ) z avtomatskim merilnikom na merilnem mestu Pohorje,
- delci  $\text{PM}_{10}$  z referenčnim in avtomatskim nereferečnim (TEOM) merilnikom na merilnem mestu Tezno,
- delci  $\text{PM}_{10}$  z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Miklavž (pogodba občina Miklavž na Dravskem polju),
- temperatura zraka (T) z avtomatskim merilnikom (TEOM) na merilnem mestu Tezno,
- delci  $\text{PM}_{10}$  z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Radvanje,
- delci  $\text{PM}_{10}$  z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Ruše (naročilnica občina Ruše).

V okviru projekta PMinter smo vzpostavili dodatno merilno mesto z imenom Krekova/Tyrševa, za katero navajamo rezultate meritev  $\text{PM}_{10}$ ,  $\text{PM}_{2,5}$ ,  $\text{PM}_{01}^1$ , črnega ogljika ( $\text{BC}^2$ ) ter črnega ogljika iz kurjenja lesa ( $\text{BC-WB}$ ). Rezultati teh meritev so od 01.01.2014 vključeni v redna mesečna poročila.

Državna merilna mreža kakovosti zraka (DMKZ), ki jo upravlja Agencija RS za okolje, vključuje naslednje meritve, ki so vključene v to poročilo; podatke posreduje ARSO:

- dušikovi oksidi ( $\text{NO}_x$  in  $\text{NO}_2$ ) z avtomatskimi merilniki na merilnem mestu Center,
- delci  $\text{PM}_{10}$  z referenčnim merilnikom na merilnih mestih Center ter Vrbanski plato in delci  $\text{PM}_{2,5}$  z referenčnim merilnikom na merilnem mestu Vrbanski plato,
- temperatura zunanjega zraka (T) z avtomatsko merilno postajo na merilnih mestih Center ter Vrbanski plato,
- ozon ( $\text{O}_3$ ) z avtomatskim merilnikom na merilnem mestu Vrbanski plato.

Dodatne meritve v DMKZ, katerih rezultate si je možno ogledati na spletni strani ARSO, so še:

- težke kovine (TK) in policiklični aromatski ogljikovodiki (b(a)p) v delcih  $\text{PM}_{10}$  na merilnem mestu Center.

---

<sup>1</sup> Meritve se izvajajo z merilnikom GRIMM EDM 180, ki deluje na principu laserske spektrometrije.

<sup>2</sup> Meritve črnega ogljika se izvajajo s pomočjo merilnika Aethalometer, prvenstveno so namenjene karakterizaciji ogljičnih aerosolov. Aerosolizirani črni ogljik je primarni produkt nepopolnega izgorevanja in je dober kazalec primarnih emisij. Meritve lahko uporabimo za kvalitativno razlikovanje med dizelskim izpuhom in dimom, ki nastane pri izgorevanju lesa ali biomase. Merilnik vzorči zrak s pretokom nekaj litrov na minuto skozi filterski trak iz kvarčnih vlaken, kjer se nabirajo aerosoli. Nad filtrom je izvor svetlobe, pod njim pa so detektorji, ki merijo prepustnost za svetlobo. Koncentracijo črnega ogljika izračunamo iz atenuacije svetlobe z valovno dolžino 880 nm.

Podrobnejši podatki o meritvah in merilnih mestih so v naslednji preglednici:

Merilno mesto	Višina nad morjem in tlemi (m)	GKY (D48) GKX (D48)	ETRS89 X ETRS89 Y	Parameter
Center	266+4	550305 157415	549936 157900	NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , PM <sub>10</sub> , T, TK in b(a)p v PM <sub>10</sub>
Vrbanski plato	280+4	548367 158452	547997 158937	O <sub>3</sub> , PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub>
Vrbanski plato	280+2	548360 158388	547990 158873	T
Tezno	268+4	552539 154068	552169 154554	NO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , O <sub>3</sub> , PM <sub>10</sub> , T, b(a)p v PM <sub>10</sub>
Pohorje	725+15	544682 148933	544313 149418	O <sub>3</sub>
Radvanje	302+1,5	546626 154912	546257 155397	PM <sub>10</sub> , b(a)p v PM <sub>10</sub>
Ruše	302+1,5	539870 155217	539501 155702	PM <sub>10</sub> , b(a)p v PM <sub>10</sub>
Miklavž	258+6	554396 151110	554027 151595	PM <sub>10</sub> , b(a)p v PM <sub>10</sub>
Krekova/Tyrševa	273 + 2,5	549921 157753	549552 158238	PM <sub>10</sub> , PM <sub>2,5</sub> , PM <sub>01</sub> , črni ogljik (BC, BC-WB)

S 01.01.2020 je bilo vzpostavljeno novo merilno mesto na Teznem, kjer se (zraven NO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> in O<sub>3</sub>) izvajajo stalne meritve delcev PM<sub>10</sub> z dvema merilnikoma. Kontinuirne meritve z avtomatskim nerefrenčnim merilnikom TEOM služijo za sproten prikaz rezultatov na spletnih straneh in sledenje dnevnemu hodu, meritve z referenčnim merilnikom pa služijo za mesečno in letno poročanje ter so merodajne za oceno kakovosti zraka z delci PM<sub>10</sub>.

Prav tako je ARSO z letom 2020 začel na lokaciji Vrbanski plato v okviru svoje nove postaje izvajati meritve kakovosti zunanjega zraka. Trenutno so na voljo podatki o meritvah delcev PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub> ter ozona.

Po daljšem času so zopet na voljo podatki za benzen na lokaciji Maribor Center.

Ta mesec je zaradi okvare sistema za zajem podatkov nižji delež podatkov tudi za ozon na merilnem mestu Pohorje.

V tem mesecu je prišlo tudi do vdora saharskega peska nad naše kraje, kar se je pokazalo v višjih vrednostih delcev na vseh merilnih mestih.

## 2 NORMATIVI

Za meritve kakovosti zraka in oceno koncentracij posameznih onesnaževal v zraku veljajo:

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur. l. RS št. 9/11, 08/15, 66/18
- Uredba o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku, Ur. l. RS št. 56/06
- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka, Ur. l. RS št. 55/11, 06/15, 05/17.

Mejne in ciljne vrednosti za varovanje zdravja ljudi so v tabeli 1.

**Tabela 1:** Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi

Onesnaževalo	Enota	URNA		DNEVNA		LETNA
		Mejna	ŠT	Mejna	ŠT	Mejna
dušikov dioksid	µg/m <sup>3</sup>	200	18			40
ozon	µg/m <sup>3</sup>	120**	25***			
delci PM <sub>10</sub>	µg/m <sup>3</sup>			50	35	40
delci PM <sub>2,5</sub>	µg/m <sup>3</sup>					25
benzen	µg/m <sup>3</sup>					5
ogljikov monoksid	mg/m <sup>3</sup>	10*				

ŠT dovoljeno število preseganj v koledarskem letu

\* osemurna mejna vrednost

\*\* ciljna vrednost

\*\*\* v koledarskem letu triletnega povprečja

Kritična vrednost za varstvo rastlin za dušikove okside je v tabeli 2.

**Tabela 2:** Kritična vrednost za varstvo rastlin

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Kritična vrednost
dušikovi oksidi	koledarsko leto	30 µg/m <sup>3</sup>

Ciljna vrednost za varstvo rastlin za ozon kot povprečje v obdobju petih let, ki se uporablja od 1. januarja 2010, je v tabeli 3.

**Tabela 3:** Ciljna vrednost za varstvo rastlin

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Ciljna vrednost
ozon*	od maja do julija	18.000 (µg/m <sup>3</sup> ).h

\* AOT40 se izračuna kot vsota razlike med izmerjenimi urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m<sup>3</sup>, in vrednostjo 80 µg/m<sup>3</sup>, izmerjenih vsak dan med 8:00 in 20:00 uro.

Opozorilna in alarmna vrednost za ozon sta v tabeli 4.

**Tabela 4:** Opozorilna in alarmna vrednost za ozon

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Opozorilna oz. alarmna vrednost
ozon - opozorilna	1 ura	180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
ozon - alarmna	1 ura (tri zaporedne ure)	240 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Alarmna vrednost za dušikov dioksid je v tabeli 5.

**Tabela 5:** Alarmna vrednost za dušikov dioksid

Onesnaževalo	Časovni interval merjenja	Alarmna vrednost
dušikov dioksid	3 zaporedne ure	400 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

### 3 PREGLED IZMERJENIH VREDNOSTI

Osnovni prikaz neuradnih rezultatov meritev je v tabelah v nadaljevanju, podrobnejši rezultati so v prilogah. Pri odstotku podatkov sta dve vrednosti, prva nam pove delež veljavnih podatkov za obravnavani mesec, vrednost v oklepaju pa delež vseh veljavnih podatkov v koledarskem letu do vključno tega meseca. Koncentracija »C leto« predstavlja drsečo letno vrednost za zadnjih 12 mesecev, ki jo primerjamo z mejno letno vrednostjo. Število preseganj v oklepaju je skupno število v koledarskem letu, ki ga primerjamo z mejno vrednostjo. Morebitno preseganje posamezne normativne vrednosti je poudarjeno.

**Tabela 6:** Kakovost zraka z dušikovim dioksidom

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v $\mu\text{g}/\text{m}^3$				Število preseganj mejne urne
		C leto	C mesec	C 1 max	C 24 max	
Center (DMKZ)	96 (96) %	25	34	108	54	0 (0)
Tezno	100 (100) %	19	31	103	48	0 (0)
Normativne vrednosti	/	40		200	/	(18)

**Tabela 7:** Kakovost zraka z dušikovimi oksidi

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		C mesec	C leto
Center (DMKZ)*	96 (96) %	75	47
Tezno*	100 (100) %	63	33
Normativna vrednost*	/	/	30

\* Ocena tveganj za rastlinstvo in naravne ekosisteme zaradi onesnaženosti zraka in skladnosti s kritičnimi vrednostmi se izvaja na krajih zunaj pozidanih območij.

**Tabela 8:** Vsebnost ozona v zraku

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v $\mu\text{g}/\text{m}^3$			AOT 40* ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).h	Število preseganj	
		C mesec	C 8 max	C 1 max		ciljne 8-urne v tekočem letu	opozorilne
Vrbanski plato (DMKZ)	96 (96) %	38	82	84		0 (0)	0 (0)
Pohorje	61 (65) %	74	87	92		0 (0)	0 (0)
Tezno	100 (100) %	28	80	85		0 (0)	0 (0)
Normativne vrednosti	/	/	120	180	18000	(25)**	/

\* Normativna vrednost parametra AOT40 je predpisana le za obdobje maj-julij, zato v tem stolpcu prikazujemo le vsoto za te mesece.

\*\* Mejna vrednost je predpisana v koledarskem letu triletnega povprečja. Glej razlago v poglavju 4.

**Tabela 9:** Kakovost zraka z delci PM<sub>10</sub> (referenčna metoda)

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v µg/m <sup>3</sup>			Število preseganj mejne dnevne
		C leto	C mesec	C 24 max	
Center (DMKZ)	100 (100) %	21	36	67	8 (8)
Vrbanski plato (DMKZ)	75 (78) %	16	29	56	2 (2)
Tezno	100 (100) %	21	36	73	8 (8)
Radvanje	100 (100) %	16	26	56	3 (3)
Ruše	100 (92) %	17	26	53	1 (1)
Miklavž	100 (100) %	22	36	67	7 (10)
Krekova/Tyrševa*	100 (100) %	20	33	65	6 (6)
Normativne vrednosti	/	40	/	50	(35)

\* Meritve se izvajajo z nerefrenčnim merilnikom GRIMM EDM 180, ki deluje na principu laserske spektrometrije.

\*\* Še ni možno izračunati.

**Tabela 10:** Kakovost zraka z delci PM<sub>2,5</sub> (referenčna metoda)

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v µg/m <sup>3</sup>	
		C mesec	C leto
Vrbanski plato (DMKZ)	96 (98) %	20	12
Krekova/Tyrševa*	100 (100) %	23	14
Normativna vrednost	/	/	25

\* Meritve se izvajajo z nerefrenčnim merilnikom GRIMM EDM 180, ki deluje na principu laserske spektrometrije.

**Tabela 11:** Kakovost zraka z delci PM<sub>01</sub>

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v µg/m <sup>3</sup>	
		C mesec	C leto
Krekova/Tyrševa*	100 (100) %	20	12

\* Meritve se izvajajo z nerefrenčnim merilnikom GRIMM EDM 180, ki deluje na principu laserske spektrometrije.

**Tabela 12:** Kakovost zraka s črnim ogljikom (BC)

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v µg/m <sup>3</sup>	Delež črnega ogljika iz kurjenja lesa (%)
		C mesec	
Krekova/Tyrševa	91 %	2,4	41,6

**Tabela 13:** Kakovost zraka z benzenom

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Koncentracija v $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
		C mesec	C leto
Center (DMKZ)	89 (45) %	1,9	*
Normativna vrednost	/	/	5

\* Zaradi daljšega izpada podatkov ni možno izračunati.

**Tabela 14:** Temperatura zraka

Merilno mesto	Odstotek podatkov	Temperatura v $^{\circ}\text{C}$		
		T mesec	T 24 max	T 24 min
Center (DMKZ)	100 (100) %	4,9	13,1	-4,7
Vrbanski plato*	100 (100) %	3,8	11,6	-6,0
Tezno	100 (100) %	3,7	10,1	-5,8

\* Samodejna meteorološka postaja (Vir: ARSO)

Povprečje 2011 – 2020 za ta mesec za merilno mesto Center je 3,2  $^{\circ}\text{C}$ .

## 4 SKLEPNE UGOTOVITVE

Koncentracije **NO<sub>2</sub>** ter **NO<sub>x</sub>** v Centru in na Teznem so bile višje kot prejšnje mesece. Meritve **NO<sub>2</sub>** v Centru in na Teznem so pokazale vrednosti, ki ne dosegajo mejne urne vrednosti.

Vsebnost **O<sub>3</sub>** na Teznem so bile nižje, na Vrbanškem platoju in Pohorju pa višje kot prejšnji mesec. Na nobenem merilnem mestu ta mesec ni bilo izmerjenih preseganj cilje 8-urne vrednosti. Skupno število preseganj ciljne 8-urne vrednosti v tem koledarskem letu je tako za Tezno 0, Vrbanski plato 0 ter Pohorje 0.

Koncentracije delcev **PM<sub>10</sub>** so bile v Centru in na Vrbanškem platoju višje kot prejšnji mesec. Na Vrbanškem platoju je bila izmerjena nižja koncentracija kot v Centru, na Teznem pa podobna kot v Centru, v Radvanju nižja kot na Vrbanškem platoju in nižja kot v Centru. Srednje letne koncentracije v Centru, na Vrbanškem platoju, v Radvanju in na Teznem so pod mejno letno vrednostjo.

V tem mesecu je bilo v Centru izmerjeno 8, na Vrbanškem platoju 2, na Teznem 8, v Radvanju pa 3 preseganja mejne vrednosti. Skupno število preseganj v koledarskem letu je za sedaj za Center 8, Radvanje 3, za Tezno 8 in za Vrbanski plato 2, kar za nobeno merilno mesto ni več od dovoljenih 35 preseganj v koledarskem letu.

Na merilnem mestu v Miklavžu smo izmerili podobno, v Rušah pa nižjo srednjo mesečno vrednost delcev **PM<sub>10</sub>** kot v Centru. Na merilnem mestu v Miklavžu je bilo izmerjenih 7, v Rušah pa 1 preseganje mejne dnevne vrednosti. Skupno število preseganj v koledarskem letu je tako za Miklavž 10, ter za Ruše 1, kar za nobeno merilno mesto za sedaj ni več od dovoljenih 35 preseganj v koledarskem letu.

Izmerjene vrednosti delcev **PM<sub>10</sub>** na merilnem mestu Krekova/Tyrševa so bile ta mesec rahlo nižje kot v Centru, izmerjenih je bilo 6 preseganj mejne dnevne vrednosti. Skupno število preseganj v koledarskem letu je za sedaj za to merilno mesto 6, kar ni več od dovoljenih 35 preseganj v koledarskem letu.

Koncentracije delcev **PM<sub>2,5</sub>** na Vrbanškem platoju so bile ta mesec višje kot prejšnje mesece. Izmerjene vrednosti na merilnem mestu Krekova/Tyrševa so bile ta mesec višje kot na Vrbanškem platoju.

Koncentracije delcev **PM<sub>01</sub>** na merilnem mestu Krekova/Tyrševa so bile ta mesec višje kot prejšnji mesec.

Izmerjene koncentracije črnega ogljika (**BC**) so bile ta mesec višje kot prejšnje mesece z rahlo nižjim deležem črnega ogljika iz naslova izgorevanja lesne biomase kot prejšnja meseca.

Koncentracije **benzena**, če jih primerjamo s podatkih izpred izpada (aprila 2019), so bile v tem mesecu pod povprečjem do sedaj izmerjenih.

V primerjavi z istimi meseci v dosedanjem merilnem obdobju na merilnem mestu **Center** so bile koncentracije delcev **PM<sub>10</sub>** (2002-2020) pod povprečjem doslej izmerjenih. Koncentracije dušikovega dioksida so bile pod povprečjem doslej izmerjenih (1998-2020), dušikovih oksidov pa prav tako pod povprečjem doslej izmerjenih (1997-2019).

V primerjavi z istimi meseci na **Vrbanškem platoju** (2011-2020) so bile izmerjene koncentracije delcev **PM<sub>10</sub>** rahlo nad povprečjem, koncentracije ozona pod povprečjem doslej izmerjenih (2011-2020), koncentracije delcev **PM<sub>2,5</sub>** pa tudi pod povprečjem doslej izmerjenih (2009-2020).

Koncentracije ozona na **Pohorju** so bile rahlo nad povprečjem doslej izmerjenih (1999-2020).

Temperatura zraka v **Centru** je bila ta mesec za 1,7 °C nad povprečjem zadnjih desetih let.

## 5 PRILOGE

1. Meritve ozona na Pohorju
2. Meritve ozona na Teznem
3. Meritve dušikovega dioksida na Teznem
4. Meritve delcev PM<sub>10</sub> na Vrbanskem platoju / v Centru / na Teznem / v Miklavžu / v Radvanju / v Rušah
5. Meritve temperature zraka na Vrbanskem platoju / na Teznem / v Centru
6. Meritve delcev PM<sub>01</sub>/PM<sub>2,5</sub>/PM<sub>10</sub> na merilnem mestu Krekova/Tyrševa
7. Meritve koncentracij črnega ogljika na merilnem mestu Krekova/Tyrševa

## Priloga 1: meritve ozona na Pohorju

**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si

**Rezultati meritev Ozon Pohorje februar 2021**

Datum	Število urnih podatkov	Dnevna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Najvišja 8-urna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Najvišja urna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1.feb.21	0			
2.feb.21	0			
3.feb.21	0			
4.feb.21	0			
5.feb.21	0			
6.feb.21	0			
7.feb.21	0			
8.feb.21	0			
9.feb.21	0			
10.feb.21	0			
11.feb.21	0			
12.feb.21	14			74
13.feb.21	23	75	77	78
14.feb.21	23	78	82	84
15.feb.21	23	75	82	83
16.feb.21	23	66	70	72
17.feb.21	23	71	76	80
18.feb.21	23	79	80	82
19.feb.21	23	74	79	81
20.feb.21	23	71	79	83
21.feb.21	23	66	81	84
22.feb.21	23	79	84	87
23.feb.21	23	80	85	91
24.feb.21	23	78	87	92
25.feb.21	23	76	81	84
26.feb.21	23	76	81	89
27.feb.21	23	71	87	91
28.feb.21	22	80	83	86

Delež veljavnih podatkov **61%**

Mesečno povprečje iz urnih podatkov	<b>74 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
Najvišja <b>dnevna</b> koncentracija	<b>80 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
Najvišja <b>8-urna</b> koncentracija	<b>87 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
Število dni s prekoračeno ciljno ( $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	<b>0</b>
Najvišja <b>urna</b> koncentracija	<b>92 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
Število ur s preseženo opozorilno ( $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	<b>0</b>
Število ur s preseženo alarmno ( $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	<b>0</b>



AOT 40

OCENJENI

**121 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).h**

Opomba: \*zahteva za izračun ne vključuje izgub zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja.

Priloga 1: meritve ozona na Pohorju

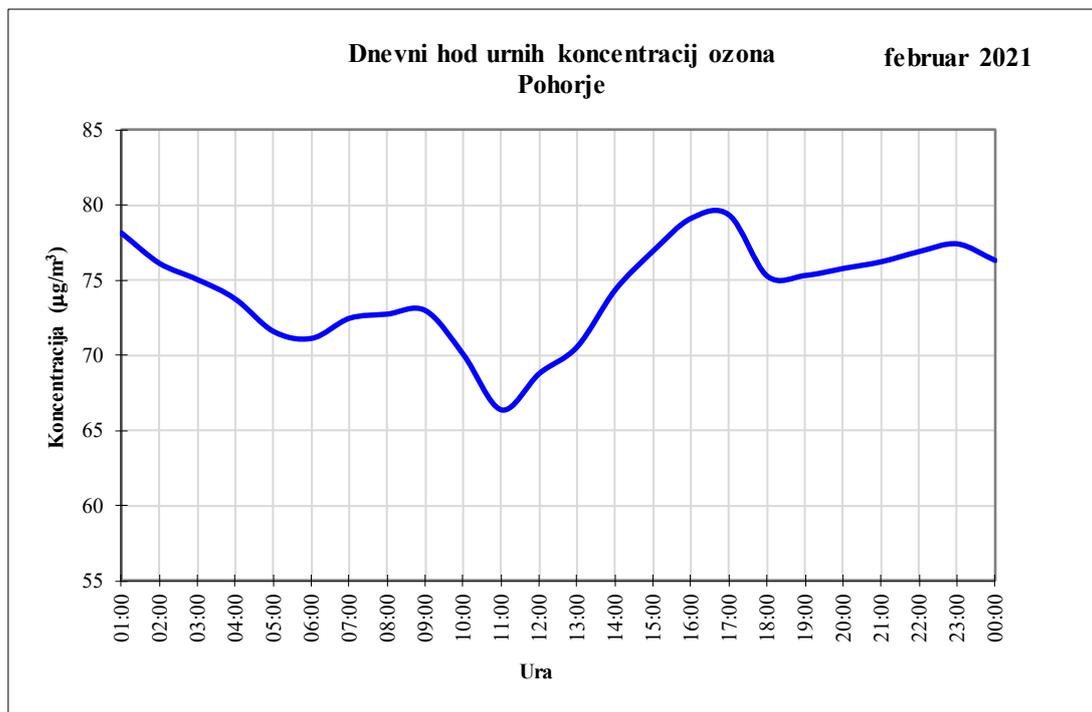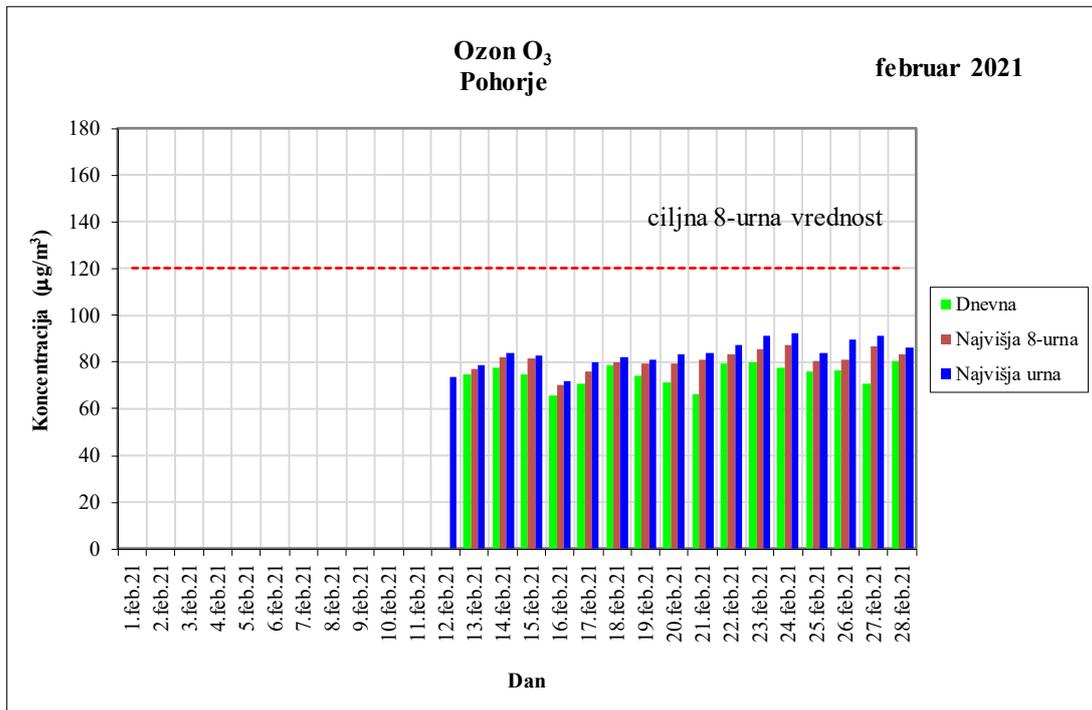


**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si

**Rezultati meritev Ozon Tezno februar 2021**

Datum	Število urnih podatkov	Dnevna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Najvišja 8-urna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Najvišja urna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1.feb.21	23	24	47	61
2.feb.21	23	16	31	45
3.feb.21	23	25	53	57
4.feb.21	23	21	54	67
5.feb.21	23	16	41	54
6.feb.21	23	14	28	33
7.feb.21	23	25	48	62
8.feb.21	23	20	35	49
9.feb.21	23	22	28	36
10.feb.21	23	21	37	43
11.feb.21	23	43	57	70
12.feb.21	23	43	70	76
13.feb.21	23	58	77	81
14.feb.21	23	58	78	83
15.feb.21	23	26	59	73
16.feb.21	23	27	59	68
17.feb.21	23	11	28	43
18.feb.21	23	27	61	71
19.feb.21	23	29	65	74
20.feb.21	23	31	70	80
21.feb.21	23	26	48	60
22.feb.21	23	28	71	79
23.feb.21	22	19	46	62
24.feb.21	23	21	52	68
25.feb.21	23	24	63	82
26.feb.21	23	21	51	75
27.feb.21	23	49	75	84
28.feb.21	23	46	80	85

Delež veljavnih podatkov **100%**



Mesečno povprečje iz urnih podatkov	<b>28 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
Najvišja <b>dnevna</b> koncentracija	<b>58 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
Najvišja <b>8-urna</b> koncentracija	<b>80 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
Število dni s prekoračeno ciljno ( $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	<b>0</b>
Najvišja <b>urna</b> koncentracija	<b>85 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math></b>
Število ur s preseženo opozorilno ( $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	<b>0</b>
Število ur s preseženo alarmno ( $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	<b>0</b>

AOT 40


**IZRAČUNANI**
**39 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).h**

Opomba: \*zahteva za izračun ne vključuje izgub zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja.

Priloga 2: meritve ozona na Tezmem

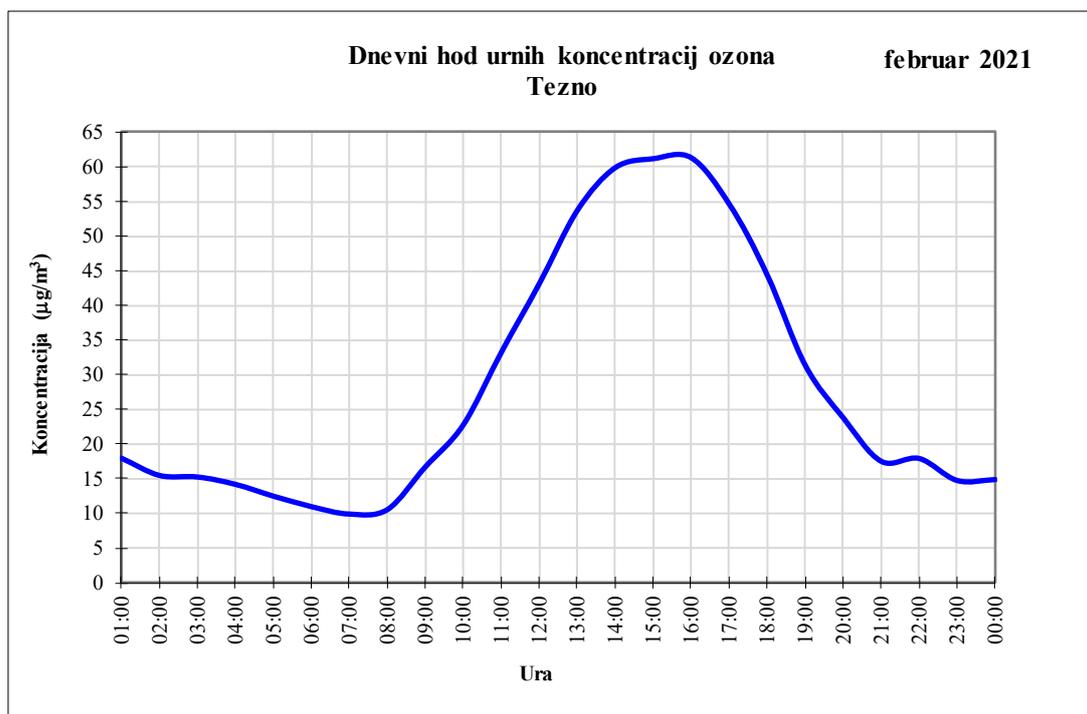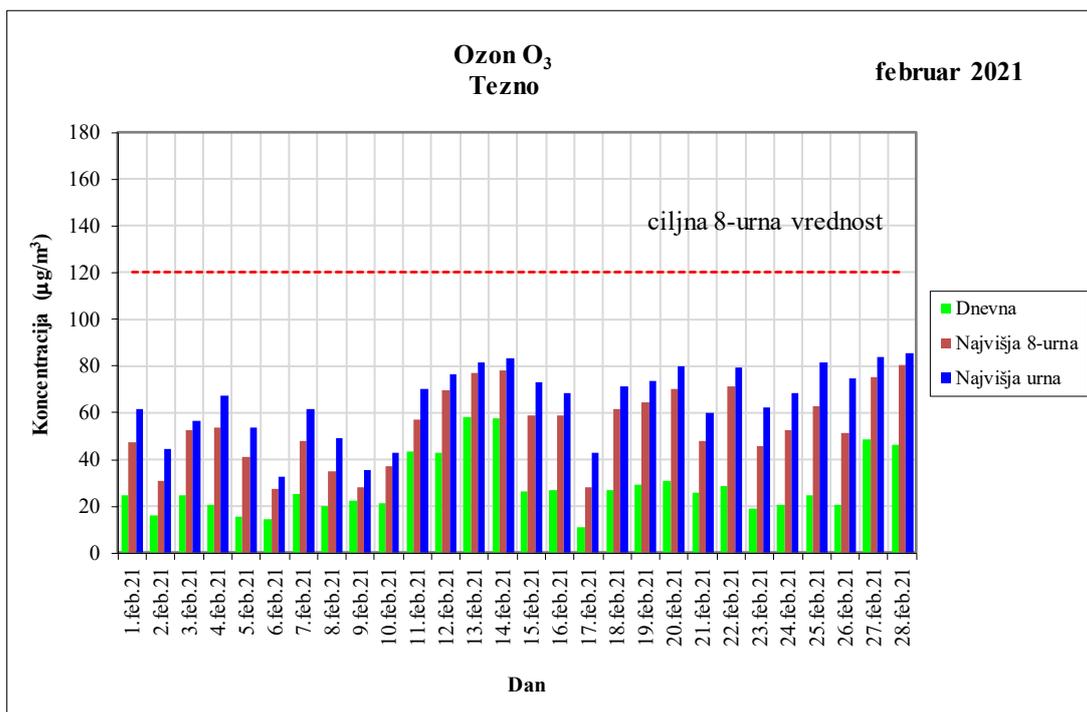


**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si



**Rezultati meritev Dušikov dioksid Tezno februar 2021**

Datum	Število urnih podatkov	Dnevna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Najvišja urna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Število ur s preseženo mejno
1.feb.21	23	35	49	0
2.feb.21	23	44	73	0
3.feb.21	23	39	74	0
4.feb.21	23	35	54	0
5.feb.21	23	34	66	0
6.feb.21	23	22	38	0
7.feb.21	23	16	27	0
8.feb.21	23	16	28	0
9.feb.21	23	18	27	0
10.feb.21	23	22	34	0
11.feb.21	23	19	33	0
12.feb.21	23	29	68	0
13.feb.21	23	13	33	0
14.feb.21	23	16	47	0
15.feb.21	23	44	91	0
16.feb.21	23	43	73	0
17.feb.21	23	47	77	0
18.feb.21	23	34	63	0
19.feb.21	23	37	69	0
20.feb.21	23	32	77	0
21.feb.21	23	20	46	0
22.feb.21	23	37	77	0
23.feb.21	21	48	103	0
24.feb.21	23	45	90	0
25.feb.21	23	41	91	0
26.feb.21	23	46	99	0
27.feb.21	23	17	63	0
28.feb.21	23	19	54	0

Delež veljavnih podatkov\* **100%**Mesečno povprečje iz urnih podatkov **31  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** Najvišja **dnevna** koncentracija **48  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** Najvišja **urna** koncentracija **103  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** Število ur s preseženo mejno (200  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) **0**Število ur s preseženo alarmno (400  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) **0**

Opomba: \*zahteva za izračun ne vključuje izgub zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja.

Priloga 3: meritve dušikovega dioksida na Tezno

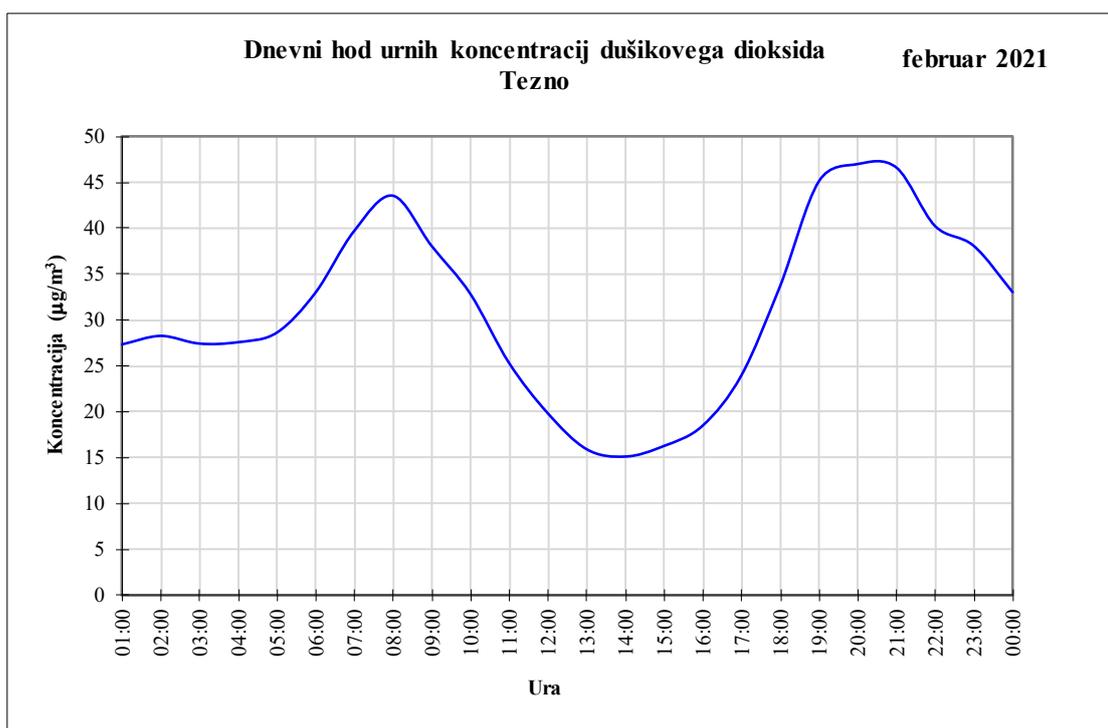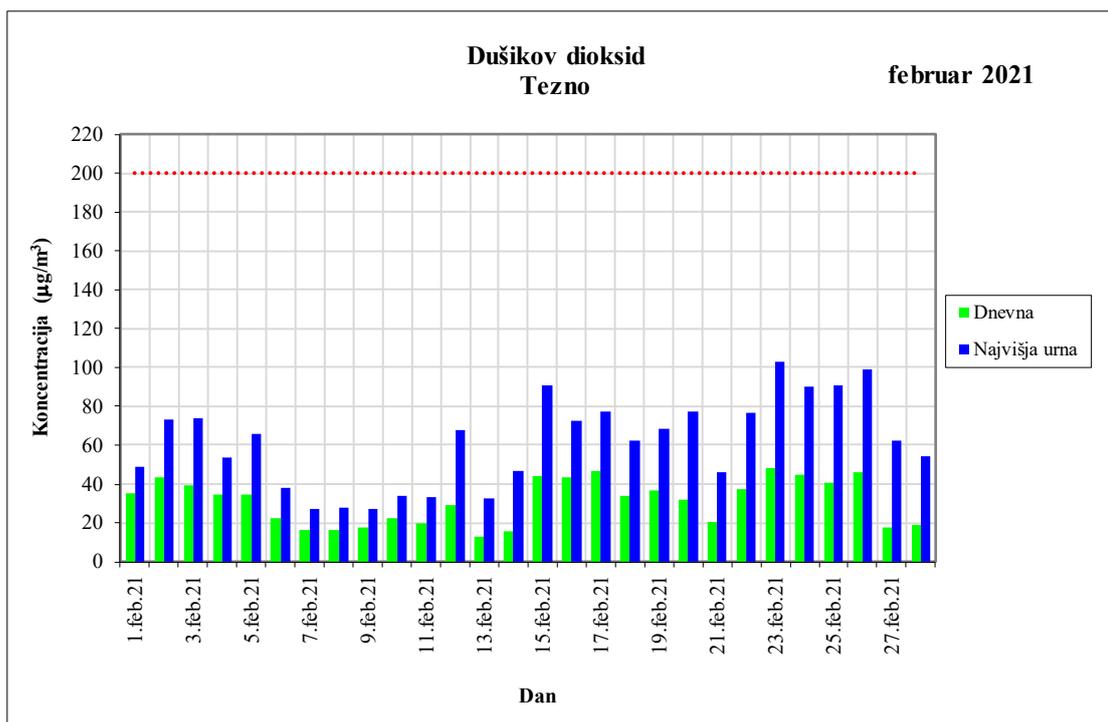

**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si



Rezultati meritev

Delci PM<sub>10</sub>

februar 2021

Datum	Tezno ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Vrbanski plato ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Center ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Miklavž ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Radvanje ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Ruše ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1.feb.21	34	29	38	27	26	36
2.feb.21	<b>54</b>	48	<b>63</b>	<b>53</b>	34	19
3.feb.21	22	11	21	18	8	10
4.feb.21	27		22	27	12	11
5.feb.21	29		31	30	21	18
6.feb.21	31		37	44	29	45
7.feb.21	29		29	31	24	30
8.feb.21	14		15	14	14	17
9.feb.21	12		17	14	10	14
10.feb.21	17		20	21	14	17
11.feb.21	27	23	33	29	26	30
12.feb.21	21	13	23	30	15	17
13.feb.21	14	10	17	19	11	18
14.feb.21	14	9	13	31	9	10
15.feb.21	36	17	25	41	17	17
16.feb.21	<b>52</b>	38	<b>56</b>	<b>58</b>	40	37
17.feb.21	<b>58</b>	34	49	<b>61</b>	30	24
18.feb.21	35	21	31	29	20	15
19.feb.21	37	23	35	33	23	15
20.feb.21	49	37	<b>52</b>	<b>52</b>	34	34
21.feb.21	<b>52</b>	49	<b>57</b>	41	<b>51</b>	<b>53</b>
22.feb.21	42	29	42	27	24	27
23.feb.21	<b>51</b>	29	<b>51</b>	43	33	22
24.feb.21	<b>65</b>	45	<b>54</b>	<b>57</b>	49	45
25.feb.21	<b>66</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>56</b>	48
26.feb.21	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>54</b>	50
27.feb.21	22	20	27	28	21	23
28.feb.21	20	15	17	26	13	14
Število merjenih dni	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>
Mesečno povprečje	<b>36</b>	<b>29</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Najvišja <b>dnevna</b> koncentracija	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>56</b>	<b>53</b>
Število preseganj 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

Priloga 4: meritve delcev PM<sub>10</sub> na Vrbanskem platoju / v Centru / na Teznom / v Miklavžu / v Radvanju / v Rušah

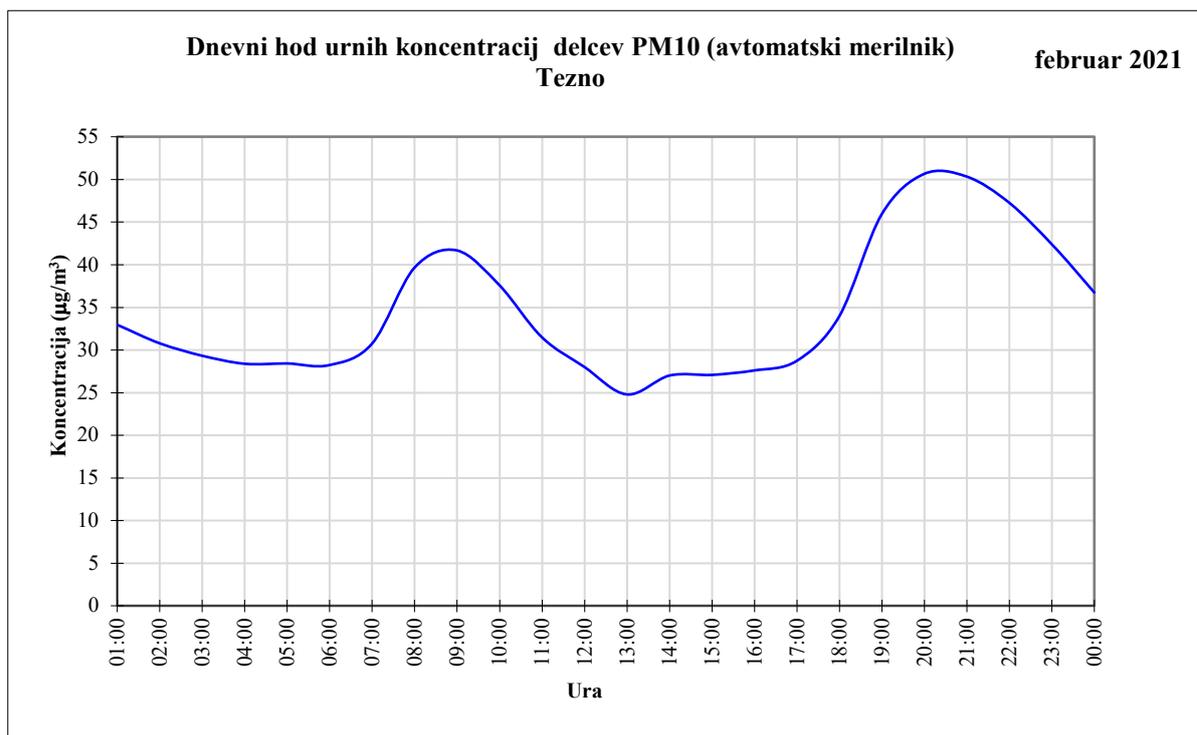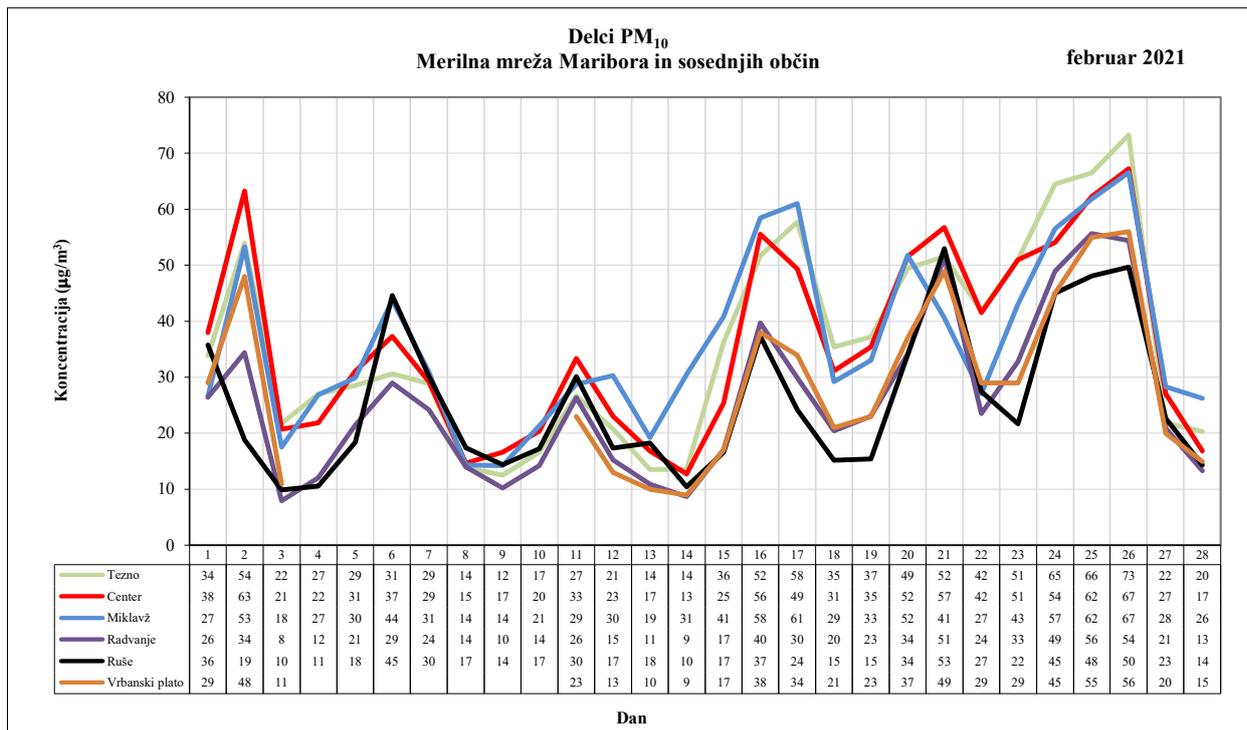


**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**


Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si

Temperatura zraka	Temperatura zraka (°C)			februar 2021
	Datum	Center (°C)	Urbanski plato (°C)	Tezno (°C)
1.feb.21	-0,7	-2,1	-1,9	
2.feb.21	1,2	-0,3	0,3	
3.feb.21	8,0	6,5	6,5	
4.feb.21	9,1	7,4	7,6	
5.feb.21	8,2	6,8	7,4	
6.feb.21	5,5	4,5	4,8	
7.feb.21	7,4	7,2	7,1	
8.feb.21	4,6	4,4	4,1	
9.feb.21	2,6	2,4	2,0	
10.feb.21	2,0	1,7	1,4	
11.feb.21	-2,1	-2,5	-2,7	
12.feb.21	-4,7	-6,0	-5,8	
13.feb.21	-4,5	-5,4	-5,1	
14.feb.21	-1,4	-2,5	-2,3	
15.feb.21	-1,3	-2,2	-3,0	
16.feb.21	2,8	1,9	2,7	
17.feb.21	4,2	2,7	2,7	
18.feb.21	6,1	5,1	4,1	
19.feb.21	7,5	5,8	6,3	
20.feb.21	7,5	6,0	5,9	
21.feb.21	5,8	4,7	5,6	
22.feb.21	8,6	6,2	7,2	
23.feb.21	10,3	9,2	8,4	
24.feb.21	12,5	11,6	9,7	
25.feb.21	12,3	11,4	10,0	
26.feb.21	13,1	11,5	10,1	
27.feb.21	7,7	6,1	6,6	
28.feb.21	4,9	3,2	4,3	
Število merjenih dni	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	
Mesečno povprečje	<b>4,9</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	
Najvišja dnevna temperatura	<b>13,1</b>	<b>11,6</b>	<b>10,1</b>	
Najnižja dnevna temperatura	<b>-4,7</b>	<b>-6,0</b>	<b>-5,8</b>	

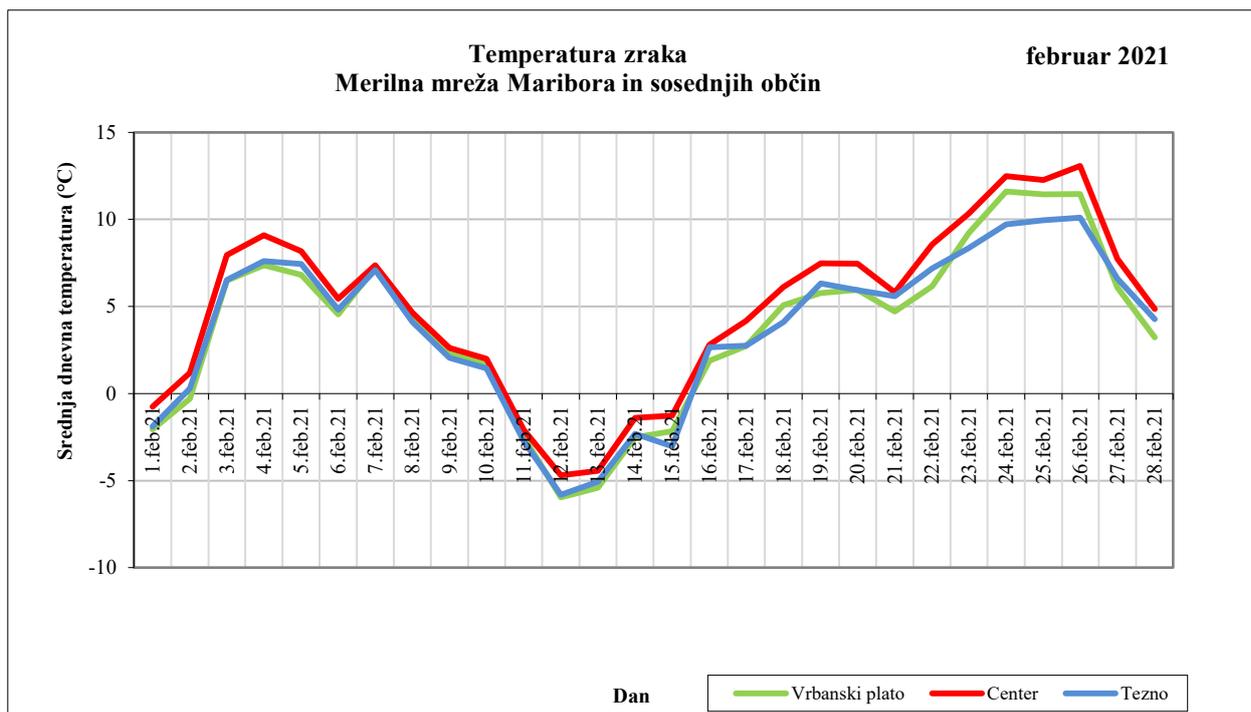


**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si



Delci PM01, PM2,5 in PM10

februar 2021

Krekova/Tyrševa

PMinter

Datum	PM01			PM2,5			PM10		
	Število urnih podatkov	Dnevna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Najvišja urna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Število urnih podatkov	Dnevna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Najvišja urna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Število urnih podatkov	Dnevna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Najvišja urna ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
1.feb.21	24	31	44	24	33	47	24	37	60
2.feb.21	24	46	67	24	47	68	24	51	69
3.feb.21	24	10	51	24	11	52	24	17	56
4.feb.21	24	8	22	24	9	24	24	17	41
5.feb.21	24	14	27	24	16	29	24	27	84
6.feb.21	24	26	34	24	28	36	24	31	38
7.feb.21	24	19	41	24	24	45	24	30	50
8.feb.21	24	14	28	24	15	31	24	18	43
9.feb.21	24	13	19	24	14	20	24	14	22
10.feb.21	24	17	24	24	18	25	24	18	26
11.feb.21	24	24	41	24	26	42	24	29	43
12.feb.21	24	11	26	24	13	27	24	20	38
13.feb.21	24	9	16	24	10	17	24	12	19
14.feb.21	24	7	21	24	8	22	24	10	27
15.feb.21	24	12	34	24	14	36	24	24	58
16.feb.21	24	34	49	24	36	50	24	50	68
17.feb.21	24	31	45	24	33	48	24	38	62
18.feb.21	24	16	31	24	18	33	24	24	41
19.feb.21	24	20	36	24	22	38	24	32	48
20.feb.21	24	35	63	24	37	65	24	43	67
21.feb.21	24	46	64	24	49	66	24	55	83
22.feb.21	24	24	34	24	28	51	24	42	75
23.feb.21	24	21	41	24	27	45	24	54	118
24.feb.21	24	13	25	24	26	44	24	60	132
25.feb.21	24	16	24	24	31	42	24	65	114
26.feb.21	24	13	23	24	30	45	24	62	115
27.feb.21	24	11	27	24	16	30	24	26	49
28.feb.21	24	11	22	24	13	24	24	16	35
Število urnih podatkov	672			672			672		
Delež urnih podatkov	100%			100%			100%		
Mesečno povprečje iz urnih ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	<b>20</b>			<b>23</b>			<b>33</b>		
Najvišja dnevna koncentracija	<b>46</b>			<b>49</b>			<b>65</b>		
Število dni s preseženo mejno ( $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ )	/			/			6		
Najvišja urna koncentracija	<b>67</b>			<b>68</b>			<b>132</b>		

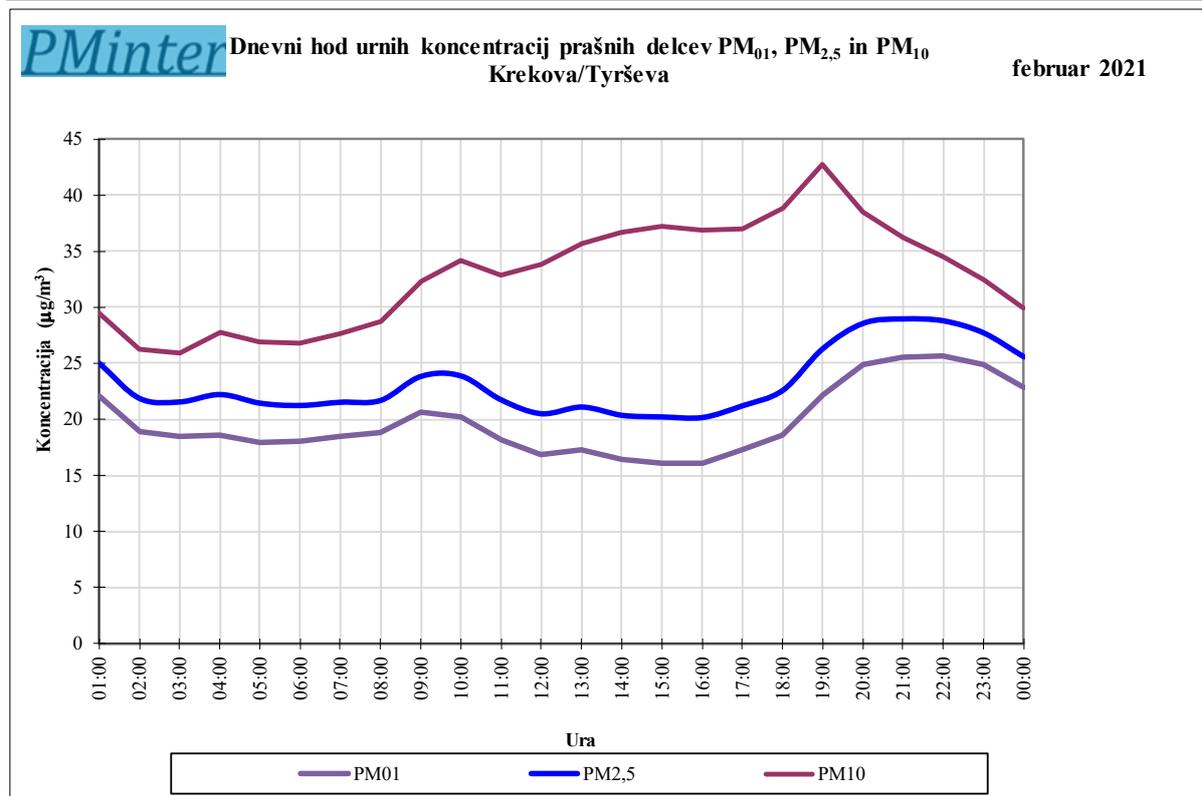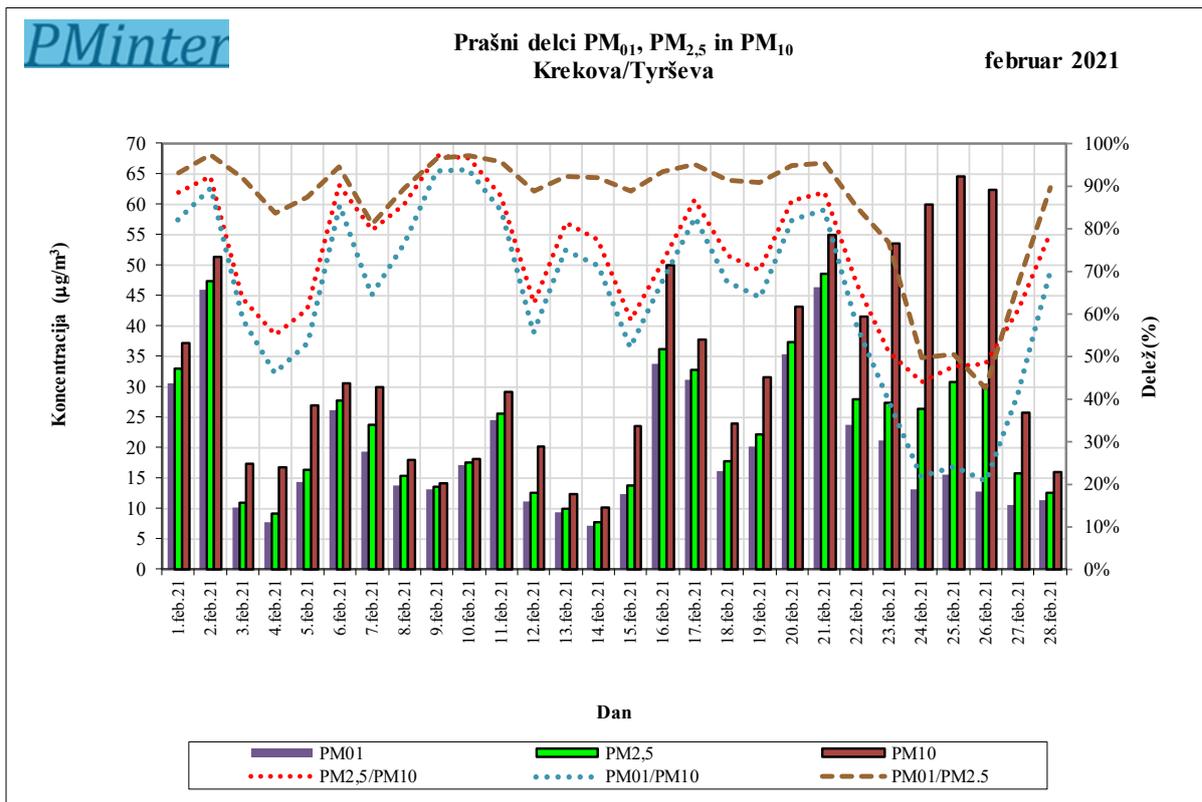


**NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, T: (02) 45 00 260, F: (02) 45 00 148, E: mb.coz@nlzoh.si

Črni ogljik (BC)

Krekova/Tyrševa

PMinter

februar 2021

Datum	Število urnih podatkov	Črni ogljik (BC) ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Delež črnega ogljika iz kurjenja lesa (%)
01-feb-21	23	3,1	44
02-feb-21	24	4,7	48
03-feb-21	24	1,9	40
04-feb-21	24	2,1	37
05-feb-21	24	2,8	41
06-feb-21	24	2,4	43
07-feb-21	10		
08-feb-21	24	1,3	49
09-feb-21	24	1,3	43
10-feb-21	24	1,5	38
11-feb-21	24	2,2	35
12-feb-21	24	1,4	36
13-feb-21	9		
14-feb-21	0		
15-feb-21	15		
16-feb-21	24	3,3	58
17-feb-21	24	4,0	51
18-feb-21	24	2,0	42
19-feb-21	24	2,5	36
20-feb-21	24	2,8	36
21-feb-21	24	2,9	39
22-feb-21	24	2,9	33
23-feb-21	24	3,9	37
24-feb-21	24	2,2	40
25-feb-21	24	2,5	42
26-feb-21	24	2,1	41
27-feb-21	24	1,2	39
28-feb-21	24	1,0	41

Delež veljavnih podatkov **91%**

Mesečno povprečje

**2,4  $\mu\text{g}/\text{m}^3$** 

Delež črnega ogljika (BC) iz kurjenja lesa

**41,6 %**Najvišja **dnevna** koncentracija**4,7  $\mu\text{g}/\text{m}^3$**

